

令和6年度

水質検査結果

大村市上下水道局

【配水池別水質検査箇所】




(注)本図は、平成19年航空写真測量より作成した1:10,000図面を縮小したものである。
(図例)1.水質検査箇所

1:20,000

「この測量成果は、建設省国土院の公表を受けて、関係官庁の
関係機関との協議を経て公表したものである。」
(測量番号)平19、大分県151号


毎日検査採水場所 及び 水源・配水池等略図

① 坂口浄水場系

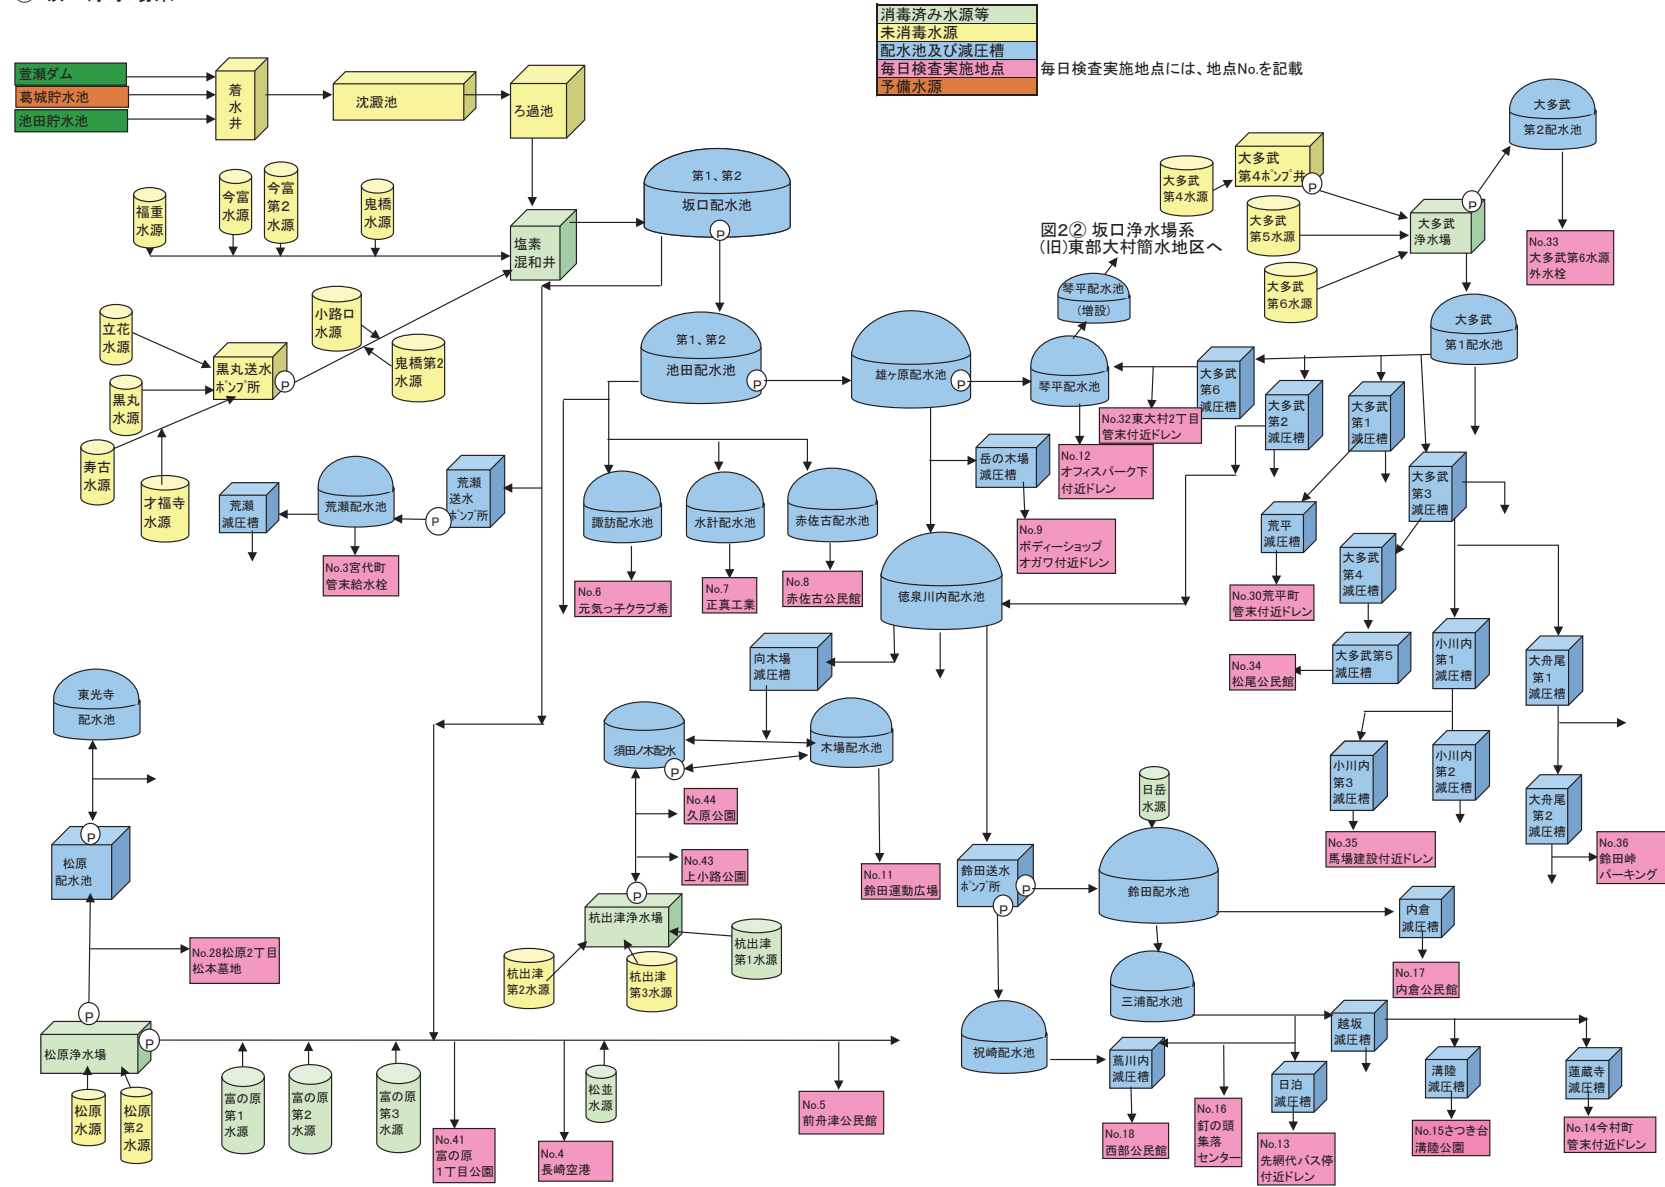


毎日検査採水場所 及び 水源・配水池等略図


② 坂口浄水場系
(旧)東部大村簡水地区

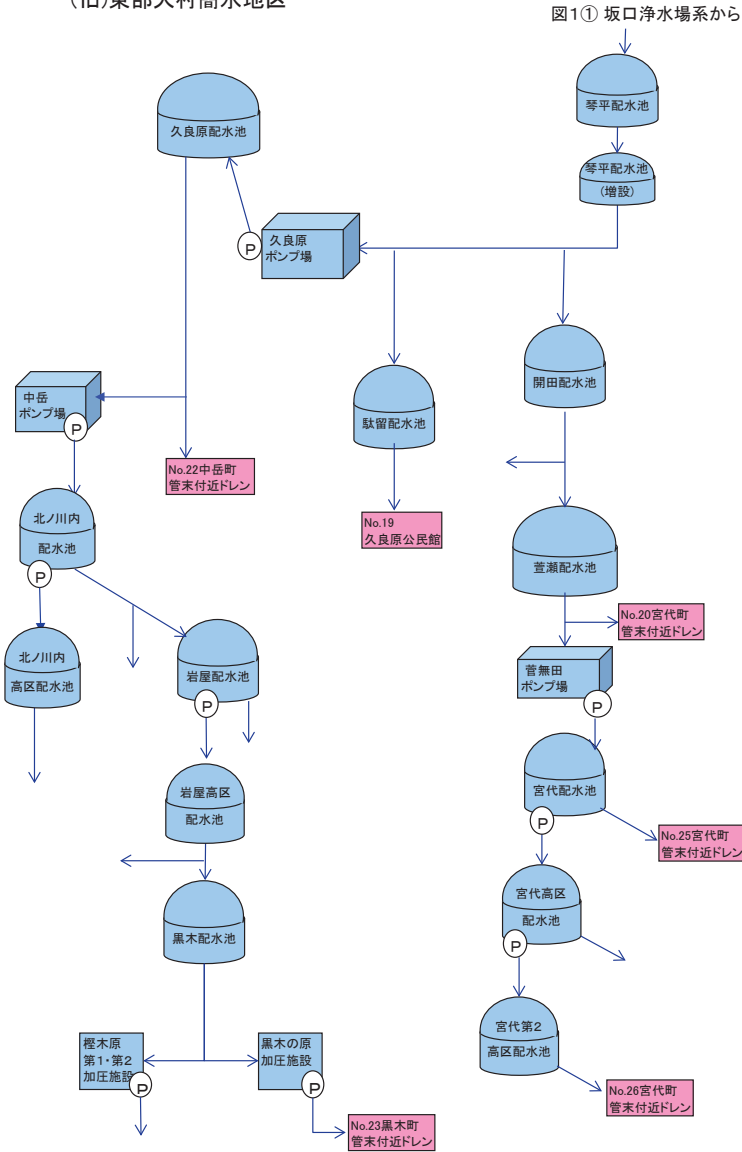

③ 南川内浄水場系
(旧)南川内飲料水組合地区

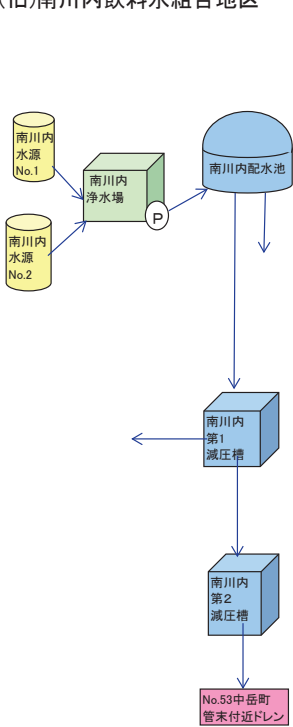

④ 北木場浄水場系、東野岳浄水場系
(旧)北部大村簡水地区

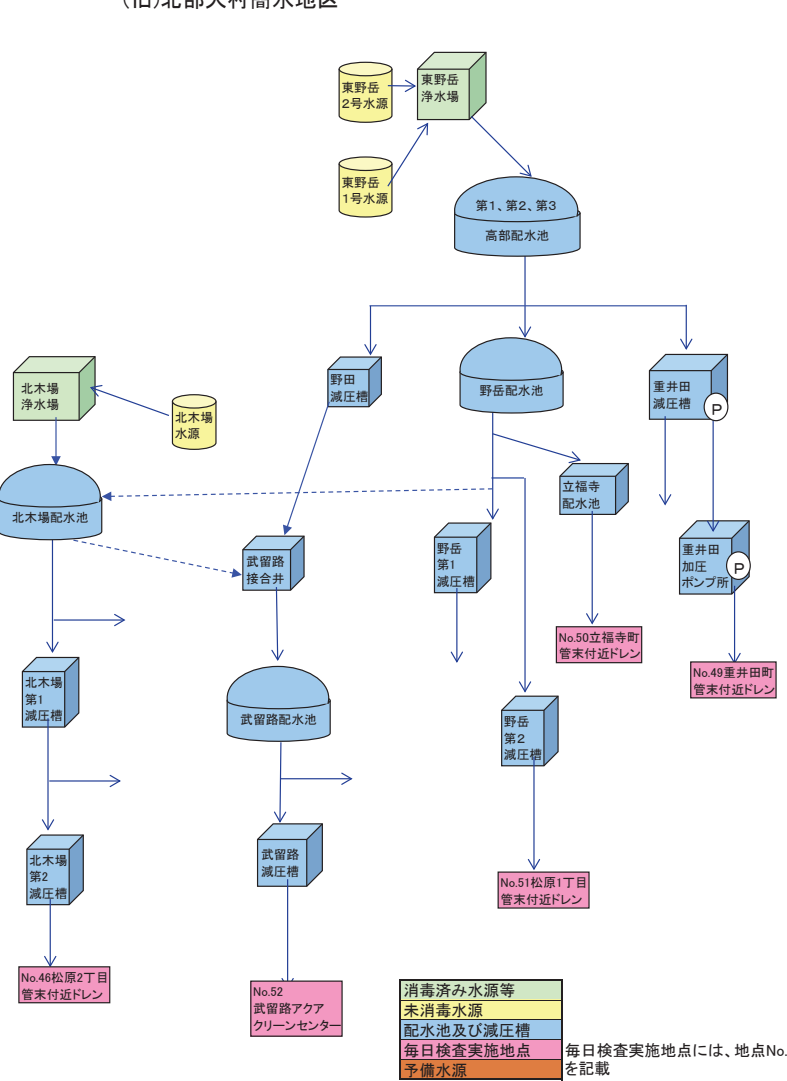

令和6年度 毎日検査年報

坂口浄水場系

検査地点			検査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年	
No. 2 坂口配水池			残留塩素	最大	0.66	0.62	0.68	0.66	0.69	0.68	0.67	0.70	0.72	0.73	0.64	0.68	0.73
			(mg/L)	最小	0.55	0.50	0.53	0.51	0.47	0.53	0.56	0.58	0.59	0.56	0.52	0.50	0.47
				平均	0.59	0.58	0.60	0.60	0.59	0.60	0.61	0.64	0.65	0.63	0.58	0.56	0.60
			色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
坂口配水池	No. 4 長崎空港		残留塩素	最大	0.45	0.45	0.45	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.55	0.50	0.45	0.55
			(mg/L)	最小	0.45	0.45	0.40	0.45	0.45	0.35	0.35	0.35	0.45	0.45	0.40	0.40	0.35
				平均	0.45	0.45	0.43	0.48	0.45	0.43	0.40	0.39	0.47	0.49	0.45	0.44	0.44
			色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	No. 5 前舟津公民館		残留塩素	最大	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.45	0.45	0.45	0.55	0.55	0.45	0.50	0.55
			(mg/L)	最小	0.45	0.50	0.50	0.45	0.45	0.40	0.35	0.35	0.45	0.45	0.40	0.40	0.35
				平均	0.51	0.52	0.52	0.53	0.52	0.43	0.40	0.41	0.46	0.47	0.44	0.45	0.47
			色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	No. 41 富の原 1丁目公園		残留塩素	最大	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
			(mg/L)	最小	0.45	0.45	0.50	0.55	0.50	0.40	0.40	0.35	0.45	0.45	0.50	0.50	0.35
				平均	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.45	0.44	0.44	0.50	0.52	0.52	0.52	0.51
			色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	No. 3 宮代町 管末給水栓		残留塩素	最大	0.35	0.35	0.35	0.45	0.40	0.25	0.25	0.25	0.35	0.45	0.35	0.35	0.45
			(mg/L)	最小	0.30	0.25	0.30	0.30	0.35	0.20	0.20	0.15	0.25	0.35	0.35	0.30	0.15
				平均	0.33	0.30	0.30	0.38	0.35	0.25	0.21	0.21	0.33	0.39	0.35	0.34	0.31
			色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	No. 6 上諏訪町 元気っ子クラブ 希		残留塩素	最大	0.45	0.40	0.40	0.45	0.45	0.35	0.35	0.35	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50
			(mg/L)	最小	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30
				平均	0.42	0.35	0.37	0.43	0.44	0.35	0.35	0.33	0.37	0.45	0.38	0.36	0.38
			色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	No. 7 正真工業		残留塩素	最大	0.45	0.45	0.40	0.45	0.50	0.40	0.35	0.35	0.45	0.55	0.45	0.40	0.55
			(mg/L)	最小	0.40	0.35	0.35	0.40	0.45	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30
				平均	0.42	0.38	0.40	0.44	0.45	0.36	0.35	0.33	0.39	0.46	0.38	0.36	0.39
			色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	No. 8 赤佐古配水池 赤佐古公民館		残留塩素	最大	0.35	0.40	0.35	0.45	0.40	0.30	0.25	0.25	0.35	0.40	0.35	0.35	0.45
			(mg/L)	最小	0.35	0.25	0.30	0.35	0.35	0.20	0.20	0.20	0.25	0.35	0.30	0.30	0.20
				平均	0.35	0.34	0.35	0.43	0.38	0.26	0.24	0.23	0.33	0.38	0.35	0.35	0.33
			色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
雄ヶ原配水池	No. 9 岳ノ木場減圧槽 ボディー ショップオガワ 付近ドレン		残留塩素	最大	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.35	0.35	0.35	0.40	0.45	0.40	0.40	0.45
			(mg/L)	最小	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.25	0.35	0.35	0.35	0.35	0.25
				平均	0.42	0.37	0.42	0.44	0.43	0.35	0.33	0.31	0.38	0.43	0.37	0.36	0.38
			色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	No. 12 琴平配水池 オフィスパー ク下ドレン		残留塩素	最大	0.45	0.40	0.40	0.45	0.45	0.35	0.35	0.35	0.45	0.50	0.45	0.45	0.50
			(mg/L)	最小	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.25	0.25	0.25	0.30	0.35	0.35	0.35	0.25
				平均	0.39	0.37	0.38	0.41	0.40	0.29	0.30	0.30	0.38	0.42	0.40	0.37	0.37
			色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

松原浄水場系

検査地点		検査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
松原配水池	No. 28 松本墓地	残留塩素	最大	0.55	0.55	0.55	0.50	0.45	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55
		(mg/L)	最小	0.35	0.20	0.25	0.25	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.20
			平均	0.47	0.46	0.40	0.42	0.39	0.44	0.45	0.45	0.46	0.44	0.46	0.44
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

坂口浄水場系

検査地点			検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年	
鈴田配水池			残留塩素	最大	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.45	0.50	0.55	
			(mg/L)	最小	0.45	0.45	0.50	0.55	0.45	0.50	0.45	0.55	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	
				平均	0.45	0.50	0.55	0.55	0.54	0.53	0.52	0.55	0.53	0.51	0.45	0.45	0.51	
			色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
三浦配水池 No. 16 釘の頭集落センター			残留塩素	最大	0.45	0.55	0.55	0.55	0.55	0.45	0.45	0.55	0.55	0.45	0.45	0.45	0.55	
			(mg/L)	最小	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40
				平均	0.44	0.48	0.54	0.54	0.49	0.44	0.44	0.48	0.50	0.45	0.45	0.45	0.47	
			色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
溝陸減圧槽 No. 15 さつき台 溝陸公園			残留塩素	最大	0.45	0.55	0.50	0.55	0.55	0.45	0.45	0.55	0.55	0.50	0.45	0.45	0.55	
			(mg/L)	最小	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.35	0.35	0.45	0.45	0.40	0.40	0.35	0.35	
				平均	0.44	0.48	0.50	0.53	0.47	0.41	0.41	0.47	0.51	0.46	0.44	0.42	0.46	
			色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
日泊減圧槽 No. 13 先網代バス停 付近ドレン			残留塩素	最大	0.35	0.45	0.45	0.45	0.40	0.35	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	
			(mg/L)	最小	0.30	0.25	0.30	0.35	0.30	0.25	0.20	0.30	0.40	0.35	0.35	0.30	0.20	
				平均	0.34	0.35	0.39	0.38	0.35	0.27	0.28	0.33	0.40	0.39	0.36	0.36	0.35	
			色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
蓮蔵寺減圧槽 No. 14 今村町 長工醤油前ドレン			残留塩素	最大	0.45	0.55	0.55	0.55	0.55	0.45	0.45	0.55	0.55	0.50	0.50	0.45	0.55	
			(mg/L)	最小	0.40	0.35	0.50	0.30	0.45	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.30	
				平均	0.44	0.47	0.53	0.53	0.49	0.43	0.45	0.48	0.52	0.49	0.45	0.45	0.48	
			色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
内倉減圧槽 No. 17 内倉公民館			残留塩素	最大	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.25	0.25	0.35	0.40	0.35	0.40	0.35	0.40	
			(mg/L)	最小	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.15	0.15	0.20	0.30	0.30	0.30	0.25	0.15	
				平均	0.32	0.30	0.26	0.30	0.27	0.21	0.22	0.24	0.36	0.35	0.35	0.32	0.29	
			色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
祝崎配水池 No. 18 蕨川内減圧槽 西部公民館			残留塩素	最大	0.25	0.35	0.35	0.40	0.40	0.25	0.25	0.25	0.35	0.35	0.30	0.25	0.40	
			(mg/L)	最小	0.25	0.25	0.30	0.35	0.30	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	
				平均	0.25	0.29	0.35	0.38	0.37	0.24	0.23	0.23	0.27	0.28	0.26	0.25	0.28	
			色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
徳泉川内配水池 No. 11 木場配水池 鈴田運動広場			残留塩素	最大	0.40	0.55	0.55	0.60	0.55	0.45	0.35	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	0.60	
			(mg/L)	最小	0.35	0.30	0.50	0.55	0.50	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	
				平均	0.36	0.46	0.55	0.55	0.55	0.39	0.34	0.37	0.40	0.40	0.36	0.37	0.42	
			色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
			須田の木・杭出津系 No. 44 久原公園	残留塩素	最大	0.45	0.55	0.50	0.55	0.55	0.45	0.40	0.50	0.45	0.55	0.45	0.50	0.55
				(mg/L)	最小	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.45	0.35
					平均	0.45	0.47	0.48	0.53	0.51	0.39	0.38	0.42	0.45	0.45	0.43	0.45	0.45
				色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

令和6年度 毎日検査年報

大多武浄水場系

[illegible]

北木場浄水場系(旧北部大村簡易水道地区)

[illegible]

南川内浄水場系

[illegible]

坂口浄水場系(旧東部大村簡易水道地区)

[illegible]

東野岳浄水場系(旧北部大村簡易水道地区)

[illegible]

令和6年度 基準項目 浄水検査

場 所 項 目				坂口浄水場 ろ過水																		
				採 水 年 月 日	R6.4.9	R6.5.7	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.5	R6.8.5	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.11.18	R6.12.10	R6.1.9	R6.2.4	R7.2.17	R6.3.11		
天 候				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴	曇			
気 温		分類 区分	水 質 基 準 (水道法)	15.9	19.2	18.6	22.4	28.4	31.1	31.1	30.6	20.9	17.0	14.7	8.3	4.4	-0.3	6.8	9.9			
水 温				13.0	14.0	15.1	16.3	19.0	21.0	21.0	22.0	22.8	18.7	18.8	12.8	8.7	7.4	7.1	9.5			
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	0.56	0.61	0.61	0.65	0.57	0.64	0.64	0.60	0.67	0.71	0.66	0.75	0.70	0.68	0.67	0.69		
1	一般細菌			100個/ml以下	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0		
2	大腸菌	健	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)			
3	カドミウム及びその化合物			康	金属	0.003 mg/L以下						0.0003未満										
4	水銀及びその化合物					0.0005 mg/L以下							0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下									0.001未満											
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下									0.001未満											
7	ひ素及びその化合物	0.01 mg/L以下									0.001未満											
8	6価クロム化合物	0.02 mg/L以下									0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満				0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	す	無機物	0.01 mg/L以下		0.001未満				0.001未満				0.001未満				0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.44		0.39	0.34	0.32	0.27	0.3	0.32	0.23	0.28		0.30	0.32	0.34		0.42		
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		
13	ほう素及びその化合物	項 目	金属	1 mg/L以下						0.05未満												
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下							0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下							0.005未満											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下							0.004未満											
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下							0.002未満											
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満											
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満											
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下							0.001未満											
21	塩素酸			消 毒 副 生 成 物	0.6 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.08	0.19	0.10	0.10	0.26	0.07	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	
22	クロロ酢酸				0.02 mg/L以下		0.002未満					0.002未満				0.002未満				0.002未満		
23	クロロホルム				0.06 mg/L以下		0.002					0.003				0.006				0.002		
24	ジクロロ酢酸				0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満				0.006				0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.001					0.001				0.001				0.001未満				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下			0.001未満					0.001未満				0.001未満				0.001未満				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.01未満					0.01未満				0.01				0.01未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.003未満					0.003未満				0.008				0.003未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.002					0.003				0.003				0.002				
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			0.009未満					0.009未満				0.009未満				0.009未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満					0.008未満				0.008未満				0.008未満					
32	亜鉛及びその化合物	性 状	金属	1 mg/L以下						0.05未満												
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下		0.02未満					0.02				0.02				0.02未満			
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下							0.03未満											
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下							0.005未満											
36	ナトリウム及びその化合物	に	味 覚	200 mg/L以下	6.9		6.8	7.3	7.6	6.7	7	6.6	7.3	6.4		6.5	6.7	6.8		6.5		
37	マンガン及びその化合物			色 0.05 mg/L以下							0.005未満											
38	塩化物イオン			味 覚 200 mg/L以下	7.8		7.7	7.6	8.1	7.2	7.3	6.7	6.9	7.4		7.1	7.4	7.8		8.1		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	19.0		19.3	18.3	17.9	16.4	16	14.4	18.2	18.8		19.6	21.6	22.4		21.1		
40	蒸発残留物	関	味 覚	500 mg/L以下						65												
41	陰イオン界面活性剤			発泡 0.2 mg/L以下							0.02未満											
42	ジオスミン			カビ臭	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール				0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	す	発泡	0.02 mg/L以下						0.002未満												
45	フェノール類			0.005 mg/L以下							0.0005未満											
46	有機物(TOC)			項 目	味 覚	3 mg/L以下	0.40		0.42	0.42	0.36	0.38	0.4	0.41	0.46	0.51		0.49	0.44	0.43		0.41
47	PH値					5.8～8.6	7.3		7.3	7.3	7.4	7.3	7.1	7.4	7.5	7.3		7.4	7.4	7.4		7.4
48	味	異常でない	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		
49	臭気	異常でない	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		
50	色度	性 状	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満			
51	濁度			2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.09		

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				荒瀬配水池系 宮代町管末給水栓																	
項 目				R6.4.23	R6.5.7	R6.5.23	R6.6.18	R6.7.11	R6.8.20	R6.8.21	R6.9.12	R6.10.16	R6.11.19	R6.11.18	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.18	R7.2.17	R7.3.11		
天 候				曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇		
年 月 日		分類	区分	水 質 基 準	17.2	19.2	21.6	23.8	24.4	30.4	30.5	29.3	25.2	11.3	14.7	10.0	3.3	4.1	6.8	9.9	
				(水道法)	17.8	19.0	21.5	23.5	24.8	30.5	29.8	29.5	25.8	21.3	21.2	14.0	8.5	8.7	8.8	11.2	
残 留 塩 素		健康に	微生物	0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.40	0.35	0.35	0.25	
1 一般細菌				100個/ml以下	0		0	0	0	0	0		0	0	1		0	0	0		0
2 大腸菌		関連する項目	金属	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	
3 カドミウム及びその化合物				0.003 mg/L以下																	
4 水銀及びその化合物				0.0005 mg/L以下																	
5 セレン及びその化合物				0.01 mg/L以下																	
6 鉛及びその化合物				0.01 mg/L以下																	
7 ひ素及びその化合物				0.01 mg/L以下																	
8 6価クロム化合物				0.02 mg/L以下																	
9 亜硝酸態窒素				0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		無機物	0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満				0.001未満				0.001未満			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.80		0.79	0.80	0.71	0.68		0.69	0.62	0.66		0.78	0.80	0.85		0.86		
12 フッ素及びその化合物		有機化学物質	0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		
13 ほう素及びその化合物			金属	1 mg/L以下																	
14 四塩化炭素				0.002 mg/L以下																	
15 1,4-ジオキサン				0.05 mg/L以下																	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.04 mg/L以下																	
17 ジクロロメタン				0.02 mg/L以下																	
18 テトラクロロエチレン				0.01 mg/L以下																	
19 トリクロロエチレン				0.01 mg/L以下																	
20 ベンゼン				0.01 mg/L以下																	
21 塩素酸				消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満		0.06	0.09	0.13	0.20		0.21	0.06	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
22 クロロ酢酸					0.02 mg/L以下		0.002未満					0.002未満				0.002未満				0.002未満	
23 クロロホルム					0.06 mg/L以下		0.004					0.005				0.008				0.003	
24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下				0.003未満					0.003未満				0.003未満				0.003未満		
25 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下			0.005					0.005				0.005				0.003			
26 臭素酸		0.01 mg/L以下			0.001未満					0.001未満				0.001未満				0.001未満			
27 総トリハロメタン		0.1 mg/L以下			0.01					0.02				0.02				0.01			
28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下			0.003未満					0.003				0.007				0.003未満			
29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下			0.005					0.006				0.007				0.004			
30 ブロモホルム		0.09 mg/L以下			0.009未満					0.009未満				0.009未満				0.009未満			
31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下			0.008未満					0.008未満				0.008未満				0.008未満			
32 亜鉛及びその化合物		性 状	金属		1 mg/L以下																
33 アルミニウム及びその化合物				0.2 mg/L以下		0.02未満					0.02未満			0.02未満				0.02未満			
34 鉄及びその化合物				0.3 mg/L以下																	
35 銅及びその化合物				1 mg/L以下																	
36 ナトリウム及びその化合物		関連する項目	味覚	200 mg/L以下	8.1		7.9	8.8	8.4	7.9		7.7	7.8	7.4		7.7	7.9	8.1		7.8	
37 マンガン及びその化合物				色	0.05 mg/L以下																
38 塩化物イオン					200 mg/L以下	10.3		9.5	10.3	10.0	9.1		8.7	9.2	9.3		9.3	9.6	10.1		10.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)					300 mg/L以下	34.5		34.3	37.0	33.3	32.5		29.5	33.4	32.1		35.2	36.6	38.9		37.0
40 蒸発残留物		500 mg/L以下																			
41 陰イオン界面活性剤		関連する項目	発泡	0.2 mg/L以下																	
42 ジオスミン				カビ臭	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43 2-メチルイソボルネオール					0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44 非イオン界面活性剤					0.02 mg/L以下																
45 フェノール類					0.005 mg/L以下																
46 有機物(TOC)		基礎的な性状	味覚		3 mg/L以下	0.29		0.28	0.29	0.25	0.27		0.29	0.32	0.38		0.35	0.32	0.28		0.29
47 PH値				5.8～8.6	7.6		7.7	7.7	7.8	7.8		7.8	7.7	7.6		7.7	7.7	7.7		7.6	
48 味				異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49 臭気				異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50 色度				5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満
51 濁度		2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		

場 所				木場配水池系 鈴田運動広場																
項 目				R6.4.16	R6.5.7	R6.5.21	R6.6.20	R6.7.23	R6.8.27	R6.8.28	R6.9.25	R6.10.22	R6.11.26	R6.11.18	R6.12.19	R7.1.28	R7.2.20	R7.2.17	R7.3.25	
天 候				晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	
気 温		分類	区分	水 質 基 準	19.7	19.2	22.3	20.4	29.7	30.9	29.2	26.2	22.6	14.9	14.7	3.3	2.4	3.2	6.8	18.0
水 温				(水道法)	18.8	20.8	22.5	24.8	26.5	30.2	30.1	30.3	26.2	20.5	21.1	14.5	12.2	11.8	11.8	14.8
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.45	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.35	0.40	0.35	0.35
1 一般細菌				100個/ml以下	0		1	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2 大腸菌		健康に 関する 項目	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	
3 カドミウム及びその化合物				金属	0.003 mg/L以下															
4 水銀及びその化合物					0.0005 mg/L以下															
5 セレン及びその化合物					0.01 mg/L以下															
6 鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下																		
7 ひ素及びその化合物		金属	0.01 mg/L以下																	
8 6価クロム化合物			0.02 mg/L以下																	
9 亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満				0.001未満				0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		無機物	10 mg/L以下	0.94		0.88	0.92	0.80	0.84		0.72	0.73	0.85		0.94	0.94	0.98		0.92	
12 フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	
13 ほう素及びその化合物			金属	1 mg/L以下																
14 四塩化炭素				0.002 mg/L以下																
15 1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下																		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下																		
17 ジクロロメタン		有機化学物質	0.02 mg/L以下																	
18 テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下																	
19 トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下																	
20 ベンゼン			0.01 mg/L以下																	
21 塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.11	0.11	0.21		0.18	0.14	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	
22 クロロ酢酸			0.02 mg/L以下		0.002未満					0.002未満				0.002未満				0.002未満		
23 クロロホルム			0.06 mg/L以下		0.003					0.004				0.007				0.002		
24 ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満				0.003未満				0.003未満		
25 ジブロモクロロメタン		消毒副生成物	0.1 mg/L以下		0.004				0.004				0.005				0.003			
26 臭素酸			0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満				0.001未満				0.001未満		
27 総トリハロメタン			0.1 mg/L以下		0.01					0.01				0.02				0.01未満		
28 トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003				0.007				0.003未満		
29 ブロモジクロロメタン		消毒副生成物	0.03 mg/L以下		0.004				0.005				0.006				0.003			
30 ブロモホルム			0.09 mg/L以下		0.009未満					0.009未満				0.009未満				0.009未満		
31 ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下		0.008未満					0.008未満				0.008未満				0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物			金属	1 mg/L以下																
33 アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下			0.02未満					0.02未満				0.02未満				0.02未満		
34 鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下																		
35 銅及びその化合物		1 mg/L以下																		
36 ナトリウム及びその化合物		性状に 関する 項目	味覚	200 mg/L以下	8.3		8.2	9.1	8.2	8.4		8.0	8.2	7.8		8.1	8.3	8.4	7.9	
37 マンガン及びその化合物				色	0.05 mg/L以下															
38 塩化物イオン					味覚	200 mg/L以下	10.5		10.1	10.8	10.3	9.8		9.3	10.0	9.7		9.9	10.3	10.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)						300 mg/L以下	38.3		37.5	39.9	35.4	37.1		32.4	37.2	36.8		39.7	41.9	41.5
40 蒸発残留物		味覚	500 mg/L以下																	
41 陰イオン界面活性剤			物質臭 発泡 におい	カビ臭		0.2 mg/L以下														
42 ジオスミン					0.00001 mg/L以下															
43 2-メチルイソボルネオール					0.00001 mg/L以下															
44 非イオン界面活性剤		味覚			0.02 mg/L以下															
45 フェノール類			0.005 mg/L以下																	
46 有機物(TOC)			基礎的 性状	3 mg/L以下	0.24		0.25	0.30	0.24	0.25		0.30	0.33	0.35		0.28	0.26	0.25		
47 PH値				5.8～8.6	7.7		7.7	7.8	7.7	7.8		7.8	7.7	7.7		7.6	7.8	7.7		
48 味		異常でない		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気		異常でない		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度		性状		5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51 濁度				2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		

場 所				祝崎配水池系 西部公民館																
項 目				R6.4.16	R6.5.7	R6.5.21	R6.6.20	R6.7.23	R6.8.27	R6.8.28	R6.9.25	R6.10.22	R6.11.26	R6.11.18	R6.12.19	R7.1.28	R7.2.20	R7.2.17	R7.3.25	
探 水 年 月 日				晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	
天 候				晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	
気 温	分類	区分	水 質 基 準	19.7	19.2	22.3	20.4	29.7	30.9	29.2	26.2	22.6	14.9	14.7	3.3	2.4	3.2	6.8	18.0	
水 温			(水道法)	19.0	20.8	22.8	24.8	27.0	30.5	30.5	29.5	26.0	21.0	23.1	15.9	14.3	12.2	13.2	15.3	
残 留 塩 素			0.10 mg/L以上	0.25	0.25	0.25	0.35	0.35	0.25	0.25	0.20	0.20	0.25	0.20	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25	
1 一般細菌			100個/ml以下	0		0	0	0	0	0	1	2	0		0	0	0		0	
2 大腸菌	健康に	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	
3 カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下						0.0003未満											
4 水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下						0.00005未満											
5 セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下						0.001未満											
6 鉛及びその化合物	関連する項目	金属	0.01 mg/L以下							0.001未満										
7 ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下						0.001未満											
8 6価クロム化合物			0.02 mg/L以下						0.002未満											
9 亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	健康に	無機物	0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満				0.001未満				0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.96		0.90	0.90	0.79	0.81	0.8	0.76	0.72	0.84		0.90	0.97	0.96		0.91	
12 フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	
13 ほう素及びその化合物			1 mg/L以下							0.05未満										
14 四塩化炭素	健康に	有機化学物質	0.002 mg/L以下							0.0002未満										
15 1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下						0.005未満											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下						0.004未満											
17 ジクロロメタン			0.02 mg/L以下						0.002未満											
18 テトラクロロエチレン	健康に	有機化学物質	0.01 mg/L以下							0.001未満										
19 トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下						0.001未満											
20 ベンゼン			0.01 mg/L以下						0.001未満											
21 塩素酸			0.6 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.10	0.15	0.24	0.21	0.15	0.13	0.05未満		0.05未満	0.06	0.05未満		0.05未満	
22 クロロ酢酸	健康に	消毒副生成物	0.02 mg/L以下		0.002未満				0.002未満				0.002未満					0.002未満		
23 クロロホルム			0.06 mg/L以下		0.003				0.005				0.007					0.003		
24 ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満				0.003未満				0.003未満					0.003未満		
25 ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下		0.005				0.005				0.005					0.004		
26 臭素酸	健康に	消毒副生成物	0.01 mg/L以下		0.001未満				0.001未満				0.001未満					0.001未満		
27 総トリハロメタン			0.1 mg/L以下		0.01				0.02				0.02					0.01		
28 トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満				0.003				0.007					0.003未満		
29 ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下		0.005				0.006				0.007					0.004		
30 ブロモホルム	健康に	消毒副生成物	0.09 mg/L以下		0.009未満				0.009未満				0.009未満				0.009未満			
31 ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下		0.008未満				0.008未満				0.008未満				0.008未満			
32 亜鉛及びその化合物			1 mg/L以下						0.05未満											
33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下		0.02未満				0.02未満				0.02未満					0.02未満		
34 鉄及びその化合物	健康に	金属	0.3 mg/L以下						0.03未満											
35 銅及びその化合物			1 mg/L以下					0.005未満												
36 ナトリウム及びその化合物			味覚	200 mg/L以下	8.3		8.2	8.9	8.2	8.3	8	7.9	8.1	7.7		8.0	8.2	8.2		7.9
37 マンガン及びその化合物			色	0.05 mg/L以下							0.005未満									
38 塩化物イオン	健康に	味覚	200 mg/L以下	10.5		10.1	10.6	10.4	9.8	9.8	9.3	9.9	9.7		9.7	10.2	10.3		10.5	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	38.1		37.5	39.4	35.0	36.1	35	32.7	36.5	36.0		38.8	41.6	40.7		38.4	
40 蒸発残留物			500 mg/L以下						92											
41 陰イオン界面活性剤			発泡	0.2 mg/L以下					0.02未満											
42 ジオスミン	健康に	カビ臭物質	0.00001 mg/L以下						0.000001未満											
43 2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下						0.000001未満											
44 非イオン界面活性剤			発泡	0.02 mg/L以下					0.002未満											
45 フェノール類			におい	0.005 mg/L以下					0.0005未満											
46 有機物(TOC)	健康に	味覚	3 mg/L以下	0.26		0.25	0.32	0.26	0.27	0.3未満	0.30	0.31	0.35		0.30	0.26	0.27		0.27	
47 PH値			基礎的	5.8～8.6	7.7		7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8		7.7	7.8	7.7		7.7	
48 味			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
49 臭気			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
50 色度	健康に	性状	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満		
51 濁度			2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	0.1未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				鈴田配水池系 さつき台溝陸公園															
項 目				R6.4.16	R6.5.7	R6.5.21	R6.6.20	R6.7.23	R6.8.27	R6.8.28	R6.9.25	R6.10.22	R6.11.26	R6.11.18	R6.12.19	R7.1.28	R7.2.20	R7.2.17	R7.3.25
探 水 年 月 日				R6.4.16	R6.5.7	R6.5.21	R6.6.20	R6.7.23	R6.8.27	R6.8.28	R6.9.25	R6.10.22	R6.11.26	R6.11.18	R6.12.19	R7.1.28	R7.2.20	R7.2.17	R7.3.25
天 候				晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴
気 温	分類	区分	水 質 基 準	19.7	19.2	22.3	20.4	29.7	30.9	29.2	26.2	22.6	14.9	14.7	3.3	2.4	3.2	6.8	18.0
水 温			(水道法)	19.8	21.8	23.8	26.3	29.0	31.9	31.5	30.0	26.7	20.0	22.1	14.5	13.2	11.2	12.3	15.5
残 留 塩 素			0.10 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.45	0.40	0.35	0.35	0.55	0.50	0.50	0.40	0.45	0.40	0.35
1 一般細菌			100個/ml以下	0		0	0	0	0		3	3	0		0	0	0		0
2 大腸菌	健康に 関する 項目	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)
3 カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下																
4 水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下																
5 セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下																
6 鉛及びその化合物	金属	0.01 mg/L以下																	
7 ひ素及びその化合物		0.01 mg/L以下																	
8 6価クロム化合物		0.02 mg/L以下																	
9 亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	無機物	0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満				0.001未満				0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下	1.71		1.62	1.60	1.40	1.54		1.54	1.58	1.69		1.71	1.84	1.76		1.36	
12 フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	
13 ほう素及びその化合物		1 mg/L以下																	
14 四塩化炭素	有機化学物質	0.002 mg/L以下																	
15 1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下																	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下																	
17 ジクロロメタン		0.02 mg/L以下																	
18 テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下																	
19 トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下																	
20 ベンゼン		0.01 mg/L以下																	
21 塩素酸		0.6 mg/L以下	0.05未満		0.07	0.10	0.15	0.25		0.16	0.15	0.06		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満					0.002未満				0.002未満					0.002未満		
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.003					0.004				0.006					0.002		
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満				0.003未満					0.003未満		
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.004					0.004				0.005					0.003		
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満				0.001未満					0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.01					0.01				0.02					0.01未満		
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満				0.005					0.003未満		
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.004					0.004				0.006					0.003		
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.009未満					0.009未満				0.009未満					0.009未満		
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満					0.008未満				0.008未満					0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	性状	金属	1 mg/L以下																
33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下		0.02未満					0.02未満			0.02未満				0.02未満		
34 鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下																
35 銅及びその化合物			1 mg/L以下																
36 ナトリウム及びその化合物	関連する 項目	味覚	200 mg/L以下	8.2		8.2	8.8	8.1	8.3		8.0	8.1	7.8		8.0	8.1	8.1		7.9
37 マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下																
38 塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	10.1		9.8	10.2	10.1	9.6		9.1	9.6	9.3		9.4	9.8	9.9		10.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	40.7		40.4	42.2	39.3	39.6		36.6	39.6	39.3		41.1	43.6	42.4		39.9
40 蒸発残留物	項目		500 mg/L以下																
41 陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下																
42 ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下																
43 2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下																
44 非イオン界面活性剤	項目	発泡	0.02 mg/L以下																
45 フェノール類		におい	0.005 mg/L以下																
46 有機物(TOC)		味覚	3 mg/L以下	0.22		0.21	0.24	0.21	0.22		0.26	0.26	0.28		0.25	0.22	0.22		0.23
47 PH値		基礎的 性状	5.8～8.6	7.7		7.8	7.8	7.7	7.8		7.9	7.8	7.8		7.8	7.8	7.8		7.7
48 味	異常でない		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
49 臭気	異常でない		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
50 色度	5 度以下		0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	
51 濁度	項目	2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				坂口浄水場系 長崎空港																
項 目				R6.4.18	R6.5.7	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.8	R6.8.21	R6.9.5	R6.10.3	R6.11.14	R6.11.18	R6.12.5	R7.1.7	R7.2.6	R7.2.17	R7.3.6	
天 候				曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	
採 水 年 月 日	分類	区分	水 質 基 準	18.1	19.2	15.9	21.7	27.3	31.1	30.5	28.7	20.9	17.0	14.7	9.9	3.9	0.3	6.8	7.5	
			(水道法)	19.5	21.2	21.0	23.8	26.0	33.2	31.9	31.7	30.0	23.5	23.5	18.5	8.8	11.1	11.1	13.5	
残 留 塩 素	健康に	微生物	0.10 mg/L以上	0.35	0.40	0.45	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.55	0.40	0.50	0.45	
1 一般細菌			100個/ml以下	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
2 大腸菌	健康に	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	
3 カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下																	
4 水銀及びその化合物	健康に	金属	0.0005 mg/L以下																	
5 セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下																	
6 鉛及びその化合物	健康に	金属	0.01 mg/L以下																	
7 ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下																	
8 6価クロム化合物	健康に	金属	0.02 mg/L以下																	
9 亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	健康に	無機物	0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満			0.001未満					0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.86		0.87	0.82	0.77	0.72		0.86	0.71	0.73		0.90	0.84	0.91		0.92	
12 フッ素及びその化合物	健康に	無機物	0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	
13 ほう素及びその化合物			健康に	金属	1 mg/L以下															
14 四塩化炭素	健康に	有機化学物質			0.002 mg/L以下															
15 1,4-ジオキサン			健康に	有機化学物質	0.05 mg/L以下															
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康に	有機化学物質			0.04 mg/L以下															
17 ジクロロメタン			健康に	有機化学物質	0.02 mg/L以下															
18 テトラクロロエチレン	健康に	有機化学物質			0.01 mg/L以下															
19 トリクロロエチレン			健康に	有機化学物質	0.01 mg/L以下															
20 ベンゼン	健康に	有機化学物質			0.01 mg/L以下															
21 塩素酸			健康に	消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満		0.07	0.05未満	0.08	0.10		0.17	0.21	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	
22 クロロ酢酸	健康に	消毒副生成物			0.02 mg/L以下		0.002未満				0.002未満				0.002未満					0.002未満
23 クロロホルム			健康に	消毒副生成物	0.06 mg/L以下		0.003				0.004				0.008					0.002
24 ジクロロ酢酸	健康に	消毒副生成物			0.03 mg/L以下		0.003未満				0.003未満				0.003未満					0.003未満
25 ジブロモクロロメタン			健康に	消毒副生成物	0.1 mg/L以下		0.004				0.004				0.004					0.003
26 臭素酸	健康に	消毒副生成物			0.01 mg/L以下		0.001未満				0.001未満				0.001未満					0.001未満
27 総トリハロメタン			健康に	消毒副生成物	0.1 mg/L以下		0.01				0.01				0.02					0.01未満
28 トリクロロ酢酸	健康に	消毒副生成物			0.03 mg/L以下		0.003未満				0.003未満				0.008					0.003未満
29 ブロモジクロロメタン			健康に	消毒副生成物	0.03 mg/L以下		0.004				0.005				0.007					0.003
30 ブロモホルム	健康に	消毒副生成物			0.09 mg/L以下		0.009未満				0.009未満				0.009未満					0.009未満
31 ホルムアルデヒド			健康に	消毒副生成物	0.08 mg/L以下		0.008未満				0.008未満				0.008未満					0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	健康に	金属			1 mg/L以下															
33 アルミニウム及びその化合物			健康に	金属	0.2 mg/L以下		0.02未満				0.02未満				0.02未満					0.02未満
34 鉄及びその化合物	健康に	金属			0.3 mg/L以下															
35 銅及びその化合物			健康に	金属	1 mg/L以下															
36 ナトリウム及びその化合物	健康に	味覚			200 mg/L以下	8.2		8.3	8.0	8.2	7.8		7.8	8.3	7.6		8.1	8.0	8.3	
37 マンガン及びその化合物			健康に	色	0.05 mg/L以下															
38 塩化物イオン	健康に	味覚			200 mg/L以下	10.9		10.7	9.9	10.4	9.2		9.2	9.6	9.4		10.0	9.8	10.2	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			健康に	味覚	300 mg/L以下	37.2		37.7	35.9	33.4	31.4		33.0	34.9	34.6		38.7	38.4	40.6	
40 蒸発残留物	健康に	味覚			500 mg/L以下															
41 陰イオン界面活性剤			健康に	発泡	0.2 mg/L以下															
42 ジオスミン	健康に	物質臭			0.00001 mg/L以下															
43 2-メチルイソボルネオール			健康に	物質臭	0.00001 mg/L以下															
44 非イオン界面活性剤	健康に	発泡			0.02 mg/L以下															
45 フェノール類			健康に	におい	0.005 mg/L以下															
46 有機物(TOC)	健康に	味覚			3 mg/L以下	0.26		0.27	0.28	0.26	0.26		0.28	0.32	0.35		0.32	0.30	0.27	
47 PH値			健康に	基礎的性状	5.8～8.6	7.6		7.6	7.7	7.6	7.6		7.7	7.7	7.6		7.6	7.5	7.6	
48 味	健康に	基礎的性状			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気			健康に	基礎的性状	異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	健康に	基礎的性状			5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51 濁度			健康に	基礎的性状	2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				坂口浄水場系 前舟津公民館																	
項 目				R6.4.18	R6.5.7	R6.5.23	R6.6.18	R6.7.11	R6.8.20	R6.8.28	R6.9.12	R6.10.16	R6.11.19	R6.11.18	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.18	R7.2.17	R7.3.25		
天 候				曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴		
年 月 日		分類	区分	水 質 基 準	18.1	19.2	21.6	23.8	24.4	30.4	29.2	29.3	25.2	11.3	14.7	10.0	3.3	4.1	6.8	18.0	
				(水道法)	18.7	20.0	21.4	24.3	25.0	28.7	28.8	28.2	25.8	21.5	22.8	17.3	13.2	13.2	14.0	17.0	
残 留 塩 素		健	微生物	0.10 mg/L以上	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.40	0.35	0.35	0.40	0.55	0.45	0.45	0.45	0.45	
1 一般細菌				100個/ml以下	0		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0	0		0
2 大腸菌		康	金属	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	
3 カドミウム及びその化合物				0.003 mg/L以下								0.0003未満									
4 水銀及びその化合物				0.0005 mg/L以下								0.00005未満									
5 セレン及びその化合物				0.01 mg/L以下								0.001未満									
6 鉛及びその化合物				0.01 mg/L以下								0.001未満									
7 ひ素及びその化合物				0.01 mg/L以下								0.001未満									
8 6価クロム化合物				0.02 mg/L以下								0.002未満									
9 亜硝酸態窒素				0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		す	無機物	0.01 mg/L以下		0.001未満				0.001未満				0.001未満				0.001未満			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				10 mg/L以下	1.37		1.44	1.20	1.32	1.20	0.8	1.24	1.28	1.33		1.33	1.42	1.42		1.16	
12 フッ素及びその化合物		る	金属	0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	
13 ほう素及びその化合物				1 mg/L以下								0.05未満									
14 四塩化炭素		項 目	有機化学物質	0.002 mg/L以下							0.0002未満										
15 1,4-ジオキサン				0.05 mg/L以下								0.005未満									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.04 mg/L以下								0.004未満									
17 ジクロロメタン				0.02 mg/L以下								0.002未満									
18 テトラクロロエチレン				0.01 mg/L以下								0.001未満									
19 トリクロロエチレン				0.01 mg/L以下								0.001未満									
20 ベンゼン				0.01 mg/L以下								0.001未満									
21 塩素酸				0.6 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.08	0.12	0.19	0.07	0.18	0.09	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	
22 クロロ酢酸		性 状 に 関 する 項 目	消毒副生成物	0.02 mg/L以下		0.002未満				0.002未満				0.002未満				0.002未満			
23 クロロホルム				0.06 mg/L以下		0.002					0.003				0.006				0.002		
24 ジクロロ酢酸				0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満				0.003				0.003未満		
25 ジブロモクロロメタン				0.1 mg/L以下		0.002					0.003				0.003				0.002		
26 臭素酸				0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満				0.001未満				0.001未満		
27 総トリハロメタン				0.1 mg/L以下		0.01未満					0.01				0.01				0.01未満		
28 トリクロロ酢酸				0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満				0.006				0.003未満		
29 ブロモジクロロメタン				0.03 mg/L以下		0.003					0.004				0.005				0.002		
30 ブロモホルム		0.09 mg/L以下		0.009未満					0.009未満				0.009未満				0.009未満				
31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下		0.008未満					0.008未満				0.008未満				0.008未満				
32 亜鉛及びその化合物		性 状 に 関 する 項 目	金属	1 mg/L以下						0.05未満											
33 アルミニウム及びその化合物				0.2 mg/L以下		0.02未満					0.02未満				0.02未満				0.02未満		
34 鉄及びその化合物				0.3 mg/L以下							0.03未満										
35 銅及びその化合物				1 mg/L以下							0.005未満										
36 ナトリウム及びその化合物			味 覚 色	200 mg/L以下	8.9		8.9	9.3	9.1	8.6	8	8.6	8.7	8.4		8.7	8.9	8.9		8.2	
37 マンガン及びその化合物				0.05 mg/L以下								0.005未満									
38 塩化物イオン				200 mg/L以下	11.2		10.6	11.2	11.0	10.2	9.9	10.1	10.4	10.5		10.4	10.7	11.0		11.0	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)				300 mg/L以下	47.8		48.5	46.2	46.1	44.0	37	42.4	46.0	45.8		47.6	50.7	50.5		43.7	
40 蒸発残留物		す る 項 目	発 泡	500 mg/L以下						93											
41 陰イオン界面活性剤				0.2 mg/L以下							0.02未満										
42 ジオスミン				0.00001 mg/L以下							0.000001未満										
43 2-メチルイソボルネオール				0.00001 mg/L以下							0.000001未満										
44 非イオン界面活性剤				0.02 mg/L以下							0.002未満										
45 フェノール類		0.005 mg/L以下								0.0005未満											
46 有機物(TOC)		目	基 礎 的 性 状	味覚	3 mg/L以下	0.21		0.20	0.26	0.20	0.22	0.3未満	0.24	0.27	0.31		0.26	0.21	0.21		0.24
47 PH値				5.8～8.6	7.7		7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6		7.6	7.7	7.7		7.7	
48 味				異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
49 臭気				異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
50 色度				5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	
51 濁度		2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				松原浄水場系 松本基地																
項 目				R6.4.18	R6.5.7	R6.5.23	R6.6.18	R6.7.11	R6.8.20	R6.8.5	R6.9.12	R6.10.16	R6.11.19	R6.11.18	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.18	R7.2.17	R7.3.17	
探 水 年 月 日				曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	
天 候				曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	
気 温		分類	区分	水 質 基 準	18.1	19.2	21.6	23.8	24.4	30.4	31.1	29.3	25.2	11.3	14.7	10.0	3.3	4.1	6.8	5.0
水 温				(水道法)	18.5	19.3	22.0	26.0	27.5	32.3	33.3	27.0	24.0	20.5	21.1	17.5	14.0	13.8	13.8	14.8
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	0.50	0.40	0.45	0.25	0.35	0.15	0.20	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.40	0.40	0.45
1 一般細菌				100個/ml以下	0		0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
2 大腸菌		健康に 関する 項目	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	
3 カドミウム及びその化合物				0.003 mg/L以下																
4 水銀及びその化合物				0.0005 mg/L以下																
5 セレン及びその化合物				0.01 mg/L以下																
6 鉛及びその化合物				0.01 mg/L以下																
7 ひ素及びその化合物				0.01 mg/L以下																
8 6価クロム化合物				0.02 mg/L以下																
9 亜硝酸態窒素				0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		無機物	0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満				0.001未満				0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.50		0.52	0.89	0.53	0.54		0.58	0.56	0.53		0.53	0.52	0.52	0.48		
12 フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		
13 ほう素及びその化合物			金属	1 mg/L以下																
14 四塩化炭素				0.002 mg/L以下																
15 1,4-ジオキサン				0.05 mg/L以下																
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.04 mg/L以下																
17 ジクロロメタン				0.02 mg/L以下																
18 テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下																		
19 トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下																		
20 ベンゼン		0.01 mg/L以下																		
21 塩素酸		消毒副 生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.10	0.07	0.09		0.09	0.10	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	
22 クロロ酢酸			0.02 mg/L以下		0.002未満					0.002未満				0.002未満				0.002未満		
23 クロロホルム			0.06 mg/L以下		0.001未満					0.001未満				0.001未満				0.001未満		
24 ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満				0.003未満				0.003未満		
25 ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下		0.001未満					0.001未満				0.001未満				0.001未満		
26 臭素酸			0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満				0.001未満				0.001未満		
27 総トリハロメタン			0.1 mg/L以下		0.01未満					0.01未満				0.01未満				0.01未満		
28 トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満				0.003未満				0.003未満		
29 ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下		0.001未満					0.001未満				0.001未満				0.001未満		
30 ブロモホルム			0.09 mg/L以下		0.009未満					0.009未満				0.009未満				0.009未満		
31 ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下		0.008未満					0.008未満				0.008未満				0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物		性 状 に 関 する 項目	金属	1 mg/L以下																
33 アルミニウム及びその化合物				0.2 mg/L以下		0.02未満					0.02未満				0.02未満				0.02未満	
34 鉄及びその化合物				0.3 mg/L以下		0.03未満					0.06				0.03未満				0.03未満	
35 銅及びその化合物				1 mg/L以下																
36 ナトリウム及びその化合物		味 覚 に 関 する 項目	味覚	200 mg/L以下	6.9		6.8	8.9	6.9	7.0		7.1	7.0	6.9		7.0	6.9	6.8		6.8
37 マンガン及びその化合物				0.05 mg/L以下																
38 塩化物イオン				200 mg/L以下	5.9		5.7	10.9	6.0	6.2		6.0	6.0	5.8		5.8	5.7	5.8		5.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)				300 mg/L以下	36.5		37.1	38.3	36.9	39.0		38.2	38.1	38.0		38.2	37.9	37.6		37.4
40 蒸発残留物		発 泡 に 関 する 項目	味覚	500 mg/L以下																
41 陰イオン界面活性剤				0.2 mg/L以下																
42 ジオスミン				0.00001 mg/L以下																
43 2-メチルイソボルネオール				0.00001 mg/L以下																
44 非イオン界面活性剤		有 機 物 に お い て	発泡	0.02 mg/L以下																
45 フェノール類				0.005 mg/L以下																
46 有機物(TOC)				3 mg/L以下	0.07		0.06	0.32	0.09	0.08		0.08	0.08	0.07		0.07	0.07	0.07		0.08
47 PH値				5.8～8.6	7.2		7.2	7.7	7.3	7.3		7.2	7.2	7.1		7.2	7.2	7.2		7.3
48 味		基 礎 的 性 状	基礎的 性状	異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49 臭気				異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50 色度				5 度以下	0.5未満		0.6	0.5未満	0.9	2.3		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満
51 濁度				2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.20	0.40		0.05未満	0.05未満	0.07		0.05未満	0.05未満	0.09		0.05未満

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				富の原水源系 富の原1丁目公園																
項 目				R6.4.18	R6.5.7	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.8	R6.8.21	R6.9.5	R6.10.3	R6.11.14	R6.11.18	R6.12.5	R7.1.7	R7.2.6	R7.2.17	R7.3.6	
探 水 年 月 日				R6.4.18	R6.5.7	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.8	R6.8.21	R6.9.5	R6.10.3	R6.11.14	R6.11.18	R6.12.5	R7.1.7	R7.2.6	R7.2.17	R7.3.6	
天 候				曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	
気 温		分類	区分	水 質 基 準	18.1	19.2	15.9	21.7	27.3	31.1	30.5	28.7	20.9	17.0	14.7	9.9	3.9	0.3	6.8	7.5
水 温				(水道法)	17.5	18.5	19.0	21.2	22.0	27.0	27.0	26.5	26.5	21.3	21.1	17.8	13.3	11.2	11.0	13.0
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	0.55	0.50	0.50	0.55	0.45	0.55	0.45	0.55	0.55	0.50	0.40	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50
1 一般細菌				100個/ml以下	0		0	0	0	1		0	0	0		0	0	0		0
2 大腸菌		健康に	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	
3 カドミウム及びその化合物				0.003 mg/L以下																
4 水銀及びその化合物				0.0005 mg/L以下																
5 セレン及びその化合物				0.01 mg/L以下																
6 鉛及びその化合物				0.01 mg/L以下																
7 ひ素及びその化合物				0.01 mg/L以下																
8 6価クロム化合物				0.02 mg/L以下																
9 亜硝酸態窒素				0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		す	無機物	0.01 mg/L以下		0.001未満				0.001未満				0.001未満				0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				10 mg/L以下	0.85		0.82	0.78	3.47	0.74		0.76	0.64	0.76		0.80	0.80	0.87	0.88	
12 フッ素及びその化合物				0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
13 ほう素及びその化合物				1 mg/L以下																
14 四塩化炭素		項 目	有機化学物質	0.002 mg/L以下																
15 1,4-ジオキサン				0.05 mg/L以下																
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.04 mg/L以下																
17 ジクロロメタン				0.02 mg/L以下																
18 テトラクロロエチレン				0.01 mg/L以下																
19 トリクロロエチレン				0.01 mg/L以下																
20 ベンゼン				0.01 mg/L以下																
21 塩素酸				0.6 mg/L以下	0.05未満		0.07	0.05未満	0.05未満	0.10		0.18	0.19	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
22 クロロ酢酸		消毒副生成物		0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満			
23 クロロホルム				0.06 mg/L以下		0.002				0.003				0.004				0.002		
24 ジクロロ酢酸				0.03 mg/L以下		0.003未満				0.003未満				0.003未満				0.003未満		
25 ジブロモクロロメタン				0.1 mg/L以下		0.003				0.002				0.002				0.002		
26 臭素酸				0.01 mg/L以下		0.001未満				0.001未満				0.001未満				0.001未満		
27 総トリハロメタン				0.1 mg/L以下		0.01未満				0.01未満				0.01未満				0.01未満		
28 トリクロロ酢酸				0.03 mg/L以下		0.003未満				0.003未満				0.005				0.003未満		
29 ブロモジクロロメタン				0.03 mg/L以下		0.003				0.003				0.003				0.002		
30 ブロモホルム				0.09 mg/L以下		0.009未満				0.009未満				0.009未満				0.009未満		
31 ホルムアルデヒド				0.08 mg/L以下		0.008未満				0.008未満				0.008未満				0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物		性 状	金属	1 mg/L以下																
33 アルミニウム及びその化合物				0.2 mg/L以下		0.02未満				0.02未満			0.02未満				0.02未満			
34 鉄及びその化合物				0.3 mg/L以下																
35 銅及びその化合物				1 mg/L以下																
36 ナトリウム及びその化合物		健康に	味覚	200 mg/L以下	8.2		8.1	8.1	10.6	7.9		7.6	8.1	7.6		7.8	8.0	8.2	7.9	
37 マンガン及びその化合物				色	0.05 mg/L以下															
38 塩化物イオン				味覚	200 mg/L以下	10.0		10.0	9.5	22.3	9.0		8.8	8.9	9.6		9.4	9.3	9.9	10.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)					300 mg/L以下	36.7		35.1	34.8	71.9	32.7		30.2	32.6	34.1		35.9	37.8	39.3	38.0
40 蒸発残留物		す		500 mg/L以下																
41 陰イオン界面活性剤				発泡	0.2 mg/L以下															
42 ジオスミン				カビ臭	0.00001 mg/L以下															
43 2-メチルイソボルネオール					0.00001 mg/L以下															
44 非イオン界面活性剤		項 目		発泡	0.02 mg/L以下															
45 フェノール類 <td>におい</td> <td>0.005 mg/L以下</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				におい	0.005 mg/L以下															
46 有機物(TOC)				味覚	3 mg/L以下	0.27		0.28	0.32	0.15	0.26		0.30	0.33	0.36		0.37	0.30	0.28	0.30
47 PH値				基礎的性状	5.8～8.6	7.7		7.6	7.7	7.6	7.7		7.7	7.7	7.6		7.7	7.6	7.7	7.6
48 味		異常でない	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気		異常でない	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度		5 度以下	0.5未満			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51 濁度		2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				杭出津浄水場系 上小路公園																
項 目				R6.4.18	R6.5.7	R6.5.23	R6.6.18	R6.7.11	R6.8.20	R6.8.28	R6.9.12	R6.10.16	R6.11.19	R6.11.18	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.18	R7.2.17	R7.3.25	
探 水 年 月 日				曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	
天 候				曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	
気 温	分類	区分	水 質 基 準	18.1	19.2	21.6	23.8	24.4	30.4	29.2	29.3	25.2	11.3	14.7	10.0	3.3	4.1	6.8	18.0	
水 温			(水道法)	19.9	20.8	22.0	22.8	24.5	26.0	21.2	25.8	23.3	20.5	21.1	19.8	14.8	15.5	15.2	19.3	
残 留 塩 素			0.10 mg/L以上	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.55	0.50	0.55	0.50	0.55	0.50	0.45	
1 一般細菌			100個/ml以下	0		0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2 大腸菌	健	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	
3 カドミウム及びその化合物			康	金属	0.003 mg/L以下															
4 水銀及びその化合物					0.0005 mg/L以下															
5 セレン及びその化合物					0.01 mg/L以下															
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下																			
7 ひ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																			
8 6価クロム化合物	0.02 mg/L以下																			
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満				0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下				0.001未満					0.001未満				0.001未満				0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	す	無機物	10 mg/L以下	3.43		3.64	3.54	3.74	3.73		3.63	3.43	3.39		3.43	3.26	3.16		2.94	
12 フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	
13 ほう素及びその化合物			項	金属	1 mg/L以下															
14 四塩化炭素					0.002 mg/L以下															
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下																			
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																			
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下																			
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																			
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																			
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下																			
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.05未満				0.05未満	0.06	0.08	0.11		0.12	0.10	0.06		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0.002未満					0.002未満				0.002未満					0.002未満	
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下				0.001未満					0.001未満				0.001未満					0.001未満	
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0.003未満					0.003未満				0.003未満					0.003未満	
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.001未満					0.001未満				0.001未満					0.001未満			
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満				0.001未満					0.001未満			
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.01未満					0.01未満				0.01未満					0.01未満			
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満				0.003未満					0.003未満			
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.001未満					0.001未満				0.001未満					0.001未満			
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.009未満					0.009未満				0.009未満					0.009未満			
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満					0.008未満				0.008未満					0.008未満			
32 亜鉛及びその化合物	性	金属	1 mg/L以下																	
33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下		0.02未満					0.02未満				0.02未満				0.02未満		
34 鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下																	
35 銅及びその化合物			1 mg/L以下																	
36 ナトリウム及びその化合物	に	味覚	200 mg/L以下	12.0		13.0	12.9	12.9	13.0		13.2	13.3	13.2		13.3	13.3	12.8		12.3	
37 マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下																	
38 塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	14.6		14.2	14.7	14.1	14.0		14.0	14.6	14.5		14.7	15.0	15.3		14.8	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	62.5		69.8	69.3	70.4	70.8		70.2	70.3	70.5		70.5	69.8	67.7		65.5	
40 蒸発残留物	関		500 mg/L以下																	
41 陰イオン界面活性剤		す	発泡	0.2 mg/L以下																
42 ジオスミン			カビ臭物質	0.00001 mg/L以下																
43 2-メチルイソボルネオール				0.00001 mg/L以下																
44 非イオン界面活性剤	項		発泡	0.02 mg/L以下																
45 フェノール類		におい	0.005 mg/L以下																	
46 有機物(TOC)		味覚	3 mg/L以下	0.14		0.11	0.13	0.12	0.13		0.12	0.13	0.13		0.17	0.14	0.12		0.16	
47 PH値	目	基礎的性状	5.8～8.6	7.9		8.0	8.0	8.0	7.8		8.0	7.9	7.9		8.0	8.0	8.0		7.9	
48 味			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
49 臭気			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
50 色度			5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	
51 濁度			2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				大多武浄水場系 荒平公民館																	
項 目				R6.4.16	R6.5.7	R6.5.21	R6.6.20	R6.7.23	R6.8.27	R6.8.28	R6.9.25	R6.10.22	R6.11.26	R6.11.18	R6.12.19	R7.1.28	R7.2.20	R7.2.17	R7.3.25		
探 水 年 月 日																					
天 候				晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴		
気 温	水 温	残 留 塩 素	水 質 基 準 (水道法)	19.7	19.2	22.3	20.4	29.7	30.9	29.2	26.2	22.6	14.9	14.7	3.3	2.4	3.2	6.8	18.0		
				19.2	21.5	23.0	26.1	28.0	31.2	31.1	29.1	27.5	21.0	23.0	15.5	13.5	11.5	11.9	15.2		
				0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35		
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100個/ml以下	0		0	0	2		0	0	0		0	0	0		0		
2	大腸菌		微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	
3	カドミウム及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.003 mg/L以下																	
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下																	
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下																	
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下																	
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下																	
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下																	
9	亜硝酸態窒素			無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満					0.001未満				0.001未満				0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.17			0.83	1.17	1.21	1.21		1.19	1.19	1.21		1.22	1.21	1.20		1.21		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05未満			0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		
13	ほう素及びその化合物	健康に関する項目	有機化学物質	1 mg/L以下																	
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下																	
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下																	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下																	
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下																	
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下																	
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下																	
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下																	
21	塩素酸			消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06		0.07	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
22	クロロ酢酸				0.02 mg/L以下		0.002未満				0.002未満					0.002未満				0.002未満	
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.001未満				0.001未満					0.001未満				0.001未満			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満					0.003未満				0.003未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.001未満				0.001					0.001未満				0.001未満			
26	臭素酸	0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満					0.001未満				0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.01未満				0.01未満					0.01未満				0.01未満			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満					0.003未満				0.003未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.001未満				0.001未満					0.001未満				0.001未満			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			0.009未満				0.009未満					0.009未満				0.009未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満				0.008未満					0.008未満				0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物	健康に関する項目	金属	1 mg/L以下																	
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下																	
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下																	
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下																	
36	ナトリウム及びその化合物	健康に関する項目	味覚	200 mg/L以下	7.6		7.4	7.5	7.3	7.6		7.6	7.6	7.4		7.7	7.6	7.6		7.6	
37	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下																	
38	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	6.0		5.5	5.9	6.0	6.0		5.8	6.0	5.8		5.8	6.0	5.9		5.9	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	34.8		33.5	36.3	35.8	35.5		34.9	36.0	36.1		36.0	36.0	35.2		36.0	
40	蒸発残留物	健康に関する項目	カビ臭	500 mg/L以下																	
41	陰イオン界面活性剤			発泡	0.2 mg/L以下																
42	ジオスミン				0.00001 mg/L以下																
43	2-メチルイソボルネオール				0.00001 mg/L以下																
44	非イオン界面活性剤	健康に関する項目	におい	発泡	0.02 mg/L以下																
45	フェノール類				0.005 mg/L以下																
46	有機物(TOC)			味覚	3 mg/L以下	0.07		0.07	0.08	0.08	0.08		0.09	0.07	0.07		0.06	0.06	0.06		0.08
47	PH値			基	5.8～8.6	7.7		7.8	7.8	7.8	7.8		7.8	7.8	7.8		7.7	7.8	7.7		7.7
48	味	健康に関する項目	性的状態	異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
49	臭気			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度			5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	
51	濁度			2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	

場 所				北木場浄水場系 北木場第2減圧槽																	
項 目				R6.4.11	R6.5.7	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.8	R6.9.2	R6.9.5	R6.10.3	R6.11.14	R6.11.18	R6.12.5	R7.1.7	R7.2.6	R7.2.17	R7.3.6		
探 水 年 月 日				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	
天 候				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	
気 温		分類	区分	水 質 基 準	14.3	19.2	15.9	21.7	27.3	31.1	27.4	28.7	20.9	17.0	14.7	9.9	3.9	0.3	6.8	7.5	
水 温				(水道法)	17.2	20.2	19.5	22.7	24.0	29.1	26.7	27.0	21.0	20.3	20.2	16.2	12.0	10.0	10.5	12.7	
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.25	0.30	0.25	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
1 一般細菌				100個/ml以下	1		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0
2 大腸菌		健康に	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	
3 カドミウム及びその化合物				0.003 mg/L以下																	
4 水銀及びその化合物				0.0005 mg/L以下																	
5 セレン及びその化合物				0.01 mg/L以下																	
6 鉛及びその化合物				0.01 mg/L以下																	
7 ひ素及びその化合物				0.01 mg/L以下																	
8 6価クロム化合物				0.02 mg/L以下																	
9 亜硝酸態窒素				0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下		0.001未満						0.001未満				0.001未満				0.001未満			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下	0.39		0.38	0.39	0.40	0.46		0.45	0.43	0.39		0.39	0.38	0.38	0.38		0.37		
12 フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		
13 ほう素及びその化合物		項目	金属	1 mg/L以下																	
14 四塩化炭素				0.002 mg/L以下																	
15 1,4-ジオキサン				0.05 mg/L以下																	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.04 mg/L以下																	
17 ジクロロメタン				0.02 mg/L以下																	
18 テトラクロロエチレン				0.01 mg/L以下																	
19 トリクロロエチレン				0.01 mg/L以下																	
20 ベンゼン				0.01 mg/L以下																	
21 塩素酸		消毒副生成物	有機化学物質	0.6 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.07	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	
22 クロロ酢酸				0.02 mg/L以下		0.002未満					0.002未満				0.002未満					0.002未満	
23 クロロホルム				0.06 mg/L以下		0.001未満					0.001未満				0.001未満					0.001未満	
24 ジクロロ酢酸				0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満				0.003未満					0.003未満	
25 ジブロモクロロメタン				0.1 mg/L以下		0.001未満					0.001未満				0.001未満					0.001未満	
26 臭素酸				0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満				0.001未満					0.001未満	
27 総トリハロメタン				0.1 mg/L以下		0.01未満					0.01未満				0.01未満					0.01未満	
28 トリクロロ酢酸				0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満				0.003未満					0.003未満	
29 ブロモジクロロメタン				0.03 mg/L以下		0.001未満					0.001未満				0.001未満					0.001未満	
30 ブロモホルム				0.09 mg/L以下		0.009未満					0.009未満				0.009未満					0.009未満	
31 ホルムアルデヒド				0.08 mg/L以下		0.008未満					0.008未満				0.008未満					0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物				性状に	金属	1 mg/L以下															
33 アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下																			
34 鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下																			
35 銅及びその化合物		1 mg/L以下																			
36 ナトリウム及びその化合物		健康に	味覚	200 mg/L以下	6.6		6.6	6.6	6.5	6.8		6.8	6.8	6.7		6.8	6.8	6.7		6.5	
37 マンガン及びその化合物				色	0.05 mg/L以下																
38 塩化物イオン				味覚	200 mg/L以下	5.9		5.7	5.6	5.7	5.8		5.5	5.6	5.5		5.5	5.4	5.4		5.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)				300 mg/L以下	36.1		35.8	36.2	35.9	37.6		37.4	38.2	38.2		38.5	38.2	37.4		37.0	
40 蒸発残留物		すすめる項目	発泡	500 mg/L以下																	
41 陰イオン界面活性剤				0.2 mg/L以下																	
42 ジオスミン				0.00001 mg/L以下																	
43 2-メチルイソボルネオール				0.00001 mg/L以下																	
44 非イオン界面活性剤				0.02 mg/L以下																	
45 フェノール類		0.005 mg/L以下																			
46 有機物(TOC)		項目	味覚	3 mg/L以下	0.11		0.10	0.10	0.11	0.14		0.11	0.11	0.10		0.11	0.11	0.09		0.10	
47 PH値				5.8～8.6	7.1		7.1	7.2	7.1	7.1		7.2	7.2	7.2		7.1	7.1	7.2		7.1	
48 味				異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49 臭気				異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50 色度				5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満
51 濁度		2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.08	0.06		0.06		

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				東野岳浄水場系 武留路アクアクリーンセンター																	
項 目				R6.4.11	R6.5.7	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.8	R6.9.2	R6.9.5	R6.10.3	R6.11.14	R6.11.18	R6.12.5	R7.1.7	R7.2.6	R7.2.17	R7.3.6		
採 水 年 月 日				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	
天 候				14.3	19.2	15.9	21.7	27.3	31.1	27.4	28.7	20.9	17.0	14.7	9.9	3.9	0.3	6.8	7.5		
気 温		分類	区分	水 質 基 準	18.3	22.5	22.5	25.5	25.6	34.1	31.0	33.2	32.2	26.0	24.0	20.2	15.2	13.0	12.0	14.1	
水 温				(水道法)	0.10 mg/L以上	0.35	0.30	0.35	0.25	0.25	0.15	0.15	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35
残 留 塩 素		健康に	微生物	100個/ml以下	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
1 一般細菌				不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	
2 大腸菌																					
3 カドミウム及びその化合物				0.003 mg/L以下																	
4 水銀及びその化合物				0.0005 mg/L以下																	
5 セレン及びその化合物				0.01 mg/L以下																	
6 鉛及びその化合物				0.01 mg/L以下																	
7 ひ素及びその化合物				0.01 mg/L以下																	
8 6価クロム化合物				0.02 mg/L以下																	
9 亜硝酸態窒素		す	無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン				0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満				0.001未満				0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				10 mg/L以下	0.32		0.32	0.33	0.35	0.32		0.32	0.32	0.32		0.34	0.31	0.33		0.34	
12 フッ素及びその化合物				0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	
13 ほう素及びその化合物		項 目	金属	1 mg/L以下																	
14 四塩化炭素				0.002 mg/L以下																	
15 1,4-ジオキサン				0.05 mg/L以下																	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.04 mg/L以下																	
17 ジクロロメタン				0.02 mg/L以下																	
18 テトラクロロエチレン				0.01 mg/L以下																	
19 トリクロロエチレン				0.01 mg/L以下																	
20 ベンゼン				0.01 mg/L以下																	
21 塩素酸				0.6 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.07	0.07	0.08		0.06	0.05未満	0.05未満		0.05未満	
22 クロロ酢酸		消毒副生成物	消 毒	0.02 mg/L以下		0.002未満				0.002未満				0.002未満				0.002未満			
23 クロロホルム				0.06 mg/L以下		0.001				0.001未満				0.001未満				0.001未満			
24 ジクロロ酢酸				0.03 mg/L以下		0.003未満				0.003未満				0.003未満				0.003未満			
25 ジブロモクロロメタン				0.1 mg/L以下		0.001				0.002				0.001				0.001未満			
26 臭素酸				0.01 mg/L以下		0.001未満				0.001未満				0.001未満				0.001未満			
27 総トリハロメタン				0.1 mg/L以下		0.01未満				0.01未満				0.01未満				0.01未満			
28 トリクロロ酢酸				0.03 mg/L以下		0.003未満				0.003未満				0.003未満				0.003未満			
29 ブロモジクロロメタン				0.03 mg/L以下		0.001				0.001				0.001未満				0.001未満			
30 ブロモホルム				0.09 mg/L以下		0.009未満				0.009未満				0.009未満				0.009未満			
31 ホルムアルデヒド				0.08 mg/L以下		0.008未満				0.008未満				0.008未満				0.008未満			
32 亜鉛及びその化合物		性 状	金属	1 mg/L以下																	
33 アルミニウム及びその化合物				0.2 mg/L以下																	
34 鉄及びその化合物				0.3 mg/L以下																	
35 銅及びその化合物				1 mg/L以下																	
36 ナトリウム及びその化合物		健康に	味覚	200 mg/L以下	7.5		7.4	7.4	7.2	7.3		7.4	7.4	7.4		7.5	7.6	7.6	7.4		
37 マンガン及びその化合物				色	0.05 mg/L以下																
38 塩化物イオン				味覚	200 mg/L以下	5.2		5.1	5.0	5.2	5.1		4.9	4.9	4.9		4.9	4.7	4.8	4.9	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)					300 mg/L以下	25.3		24.9	24.9	24.6	24.6		24.3	24.6	26.6		26.8	26.0	26.4	27.0	
40 蒸発残留物		す	味覚	500 mg/L以下																	
41 陰イオン界面活性剤				発泡	0.2 mg/L以下																
42 ジオスミン				カビ臭	0.00001 mg/L以下																
43 2-メチルイソボルネオール					0.00001 mg/L以下																
44 非イオン界面活性剤				発泡	0.02 mg/L以下																
45 フェノール類		項 目	におい	0.005 mg/L以下																	
46 有機物(TOC)				味覚	3 mg/L以下	0.08		0.10	0.10	0.11	0.12		0.13	0.13	0.08		0.08	0.07	0.06	0.08	
47 PH値				基礎的性状	5.8～8.6	7.8		7.7	7.8	7.7	7.6		7.7	7.6	7.7		7.7	7.7	7.8	7.6	
48 味					異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気					異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度		性 状		5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51 濁度				2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				南川内浄水場系 南川内第2減圧槽																	
項 目				R6.4.23	R6.5.7	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.18	R6.8.21	R6.8.22	R6.9.19	R6.10.10	R6.11.21	R6.11.18	R6.12.17	R7.1.21	R7.2.25	R7.2.17	R7.3.17		
探 水 年 月 日				曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
天 候				曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
気 温		分類	区分	水 質 基 準	17.2	19.2	16.8	25.8	27.9	30.5	30.6	31.4	20.6	14.2	14.7	7.4	5.8	3.5	6.8	5.0	
水 温				(水道法)	15.3	16.3	15.5	19.5	22.0	25.8	26.0	26.0	19.7	12.8	15.5	5.3	4.3	3.5	4.0	5.0	
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35
1 一般細菌				100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		健康に 関する 項目	微生物	不検出	検出しない(-)	検出しない	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない	検出しない(-)	
3 カドミウム及びその化合物				0.003 mg/L以下						0.0003未満						0.0003未満				0.0003未満	
4 水銀及びその化合物				0.0005 mg/L以下						0.00005未満						0.00005未満				0.00005未満	
5 セレン及びその化合物				0.01 mg/L以下						0.001未満						0.001未満				0.001未満	
6 鉛及びその化合物				0.01 mg/L以下						0.001未満						0.001未満				0.001未満	
7 ひ素及びその化合物				0.01 mg/L以下						0.001未満						0.001未満				0.001未満	
8 6価クロム化合物				0.02 mg/L以下						0.002未満						0.002未満				0.002未満	
9 亜硝酸態窒素				0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		無機物	0.01 mg/L以下	0.001未満				0.001未満						0.001未満				0.001未満			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.11	0.1	0.12	0.12	0.12	0.1	0.12	0.12	0.12	0.12	0.1	0.12	0.12	0.12	0.1	0.11		
12 フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.08未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満	0.05未満		
13 ほう素及びその化合物			1 mg/L以下		0.05未満				0.05未満					0.05未満				0.05未満			
14 四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下	0.0002未満				0.0002未満						0.0002未満				0.0002未満			
15 1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下						0.005未満						0.005未満				0.005未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下						0.004未満						0.004未満				0.004未満		
17 ジクロロメタン			0.02 mg/L以下						0.002未満						0.002未満				0.002未満		
18 テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下						0.001未満						0.001未満				0.001未満		
19 トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下						0.001未満						0.001未満				0.001未満		
20 ベンゼン			0.01 mg/L以下						0.001未満						0.001未満				0.001未満		
21 塩素酸			0.6 mg/L以下	0.05未満	0.06未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06未満	0.05未満	
22 クロロ酢酸		消毒副生成物	0.02 mg/L以下	0.002未満				0.002未満						0.002未満				0.002未満			
23 クロロホルム			0.06 mg/L以下	0.001未満					0.001未満					0.001未満				0.001未満			
24 ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下	0.003未満					0.003未満					0.003未満				0.003未満			
25 ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下	0.001未満					0.001未満					0.001未満				0.001未満			
26 臭素酸			0.01 mg/L以下	0.001未満					0.001未満					0.001未満				0.001未満			
27 総トリハロメタン			0.1 mg/L以下	0.01未満					0.01未満					0.01未満				0.01未満			
28 トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下	0.003未満					0.003未満					0.003未満				0.003未満			
29 ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下	0.001未満					0.001未満					0.001未満				0.001未満			
30 ブロモホルム			0.09 mg/L以下	0.009未満					0.009未満					0.009未満				0.009未満			
31 ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下	0.008未満					0.008未満					0.008未満				0.008未満			
32 亜鉛及びその化合物			性 状	金属	1 mg/L以下	0.05未満			0.05未満						0.05未満				0.05未満		
33 アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下			0.02未満					0.02未満					0.02未満				0.02未満		
34 鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下			0.03未満					0.03未満					0.03未満				0.03未満		
35 銅及びその化合物		1 mg/L以下			0.005未満					0.005未満					0.005未満				0.005未満		
36 ナトリウム及びその化合物		関 連 項 目	味覚	200 mg/L以下	7.1	7	7.1	7.1	6.9	7	7.0	7.1	7.1	7.1	7	7.1	7.2	7.1	7	7.0	
37 マンガン及びその化合物				0.05 mg/L以下	0.005未満					0.005未満					0.005未満				0.005未満		
38 塩化物イオン				200 mg/L以下	4.3	4.2	4.1	4.1	4.3	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.3	4.0	4.0	4.0	4.2	4.1	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)				300 mg/L以下	21.7	22	22.1	22.1	22.3	22	22.3	22.6	22.5	22.4	22	22.4	22.2	22.5	22	22.4	
40 蒸発残留物		す る 項 目	発泡	500 mg/L以下	106			110						107				100			
41 陰イオン界面活性剤				0.2 mg/L以下	0.02未満					0.02未満					0.02未満				0.02未満		
42 ジオスミン				0.00001 mg/L以下	0.000001未満					0.000001未満					0.000001未満				0.000001未満		
43 2-メチルイソボルネオール				0.00001 mg/L以下	0.000001未満					0.000001未満					0.000001未満				0.000001未満		
44 非イオン界面活性剤		基 礎 的 性 状	発泡	0.02 mg/L以下	0.002未満			0.002未満					0.002未満				0.002未満				
45 フェノール類				0.005 mg/L以下	0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満				0.0005未満		
46 有機物(TOC)				3 mg/L以下	0.06	0.3未満	0.06	0.06	0.06	0.3未満	0.08	0.06	0.06	0.05未満	0.3未満	0.05未満	0.05	0.06	0.3未満	0.05未満	
47 PH値				5.8～8.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	
48 味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度		5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5 度未満	0.5未満			
51 濁度		2 度以下	0.05未満	0.1未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1 度未満	0.05未満		

場 所				開田配水池系 吉丸集落センター															
項 目				R6.4.23	R6.5.7	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.18	R6.8.21	R6.8.22	R6.9.19	R6.10.10	R6.11.21	R6.11.18	R6.12.17	R7.1.21	R7.2.25	R7.2.17	R7.3.11
採 水 年 月 日				曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇
天 候				曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇
気 温	水 温	残 留 塩 素	水 質 基 準 (水道法)	17.2	19.2	16.8	25.8	27.9	30.5	30.6	31.4	20.6	14.2	14.7	7.4	5.8	3.5	6.8	9.9
				16.8	18.0	17.8	20.1	21.8	26.8	27.5	26.8	25.2	20.5	21.3	15.0	11.8	10.7	10.0	12.3
1				0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.35	0.40	0.35	0.35
2				100個/ml以下	0		0	0		0	0	1	0		0	0	0		0
3				不検出	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)
4				0.003 mg/L以下															
5				0.0005 mg/L以下															
6				0.01 mg/L以下															
7				0.01 mg/L以下															
8				0.01 mg/L以下															
9				0.02 mg/L以下															
10				0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満
11				0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満					0.001未満				0.001未満	
12				10 mg/L以下	0.90		0.85	0.85	0.72		0.79	0.76	0.72	0.76		0.89	0.93	0.97	0.94
13				0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
14				1 mg/L以下															
15				0.002 mg/L以下															
16				0.05 mg/L以下															
17				0.04 mg/L以下															
18				0.02 mg/L以下															
19				0.01 mg/L以下															
20				0.01 mg/L以下															
21				0.6 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.17		0.20	0.11	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
22				0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満					0.002未満				0.002未満	
23				0.06 mg/L以下		0.003			0.004					0.007				0.002	
24				0.03 mg/L以下		0.003未満			0.003未満					0.003未満				0.003未満	
25				0.1 mg/L以下		0.004			0.005					0.005				0.003	
26				0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満					0.001未満				0.001未満	
27				0.1 mg/L以下		0.01			0.01					0.02				0.01未満	
28				0.03 mg/L以下		0.003未満			0.003未満					0.006				0.003未満	
29				0.03 mg/L以下		0.004			0.005					0.007				0.003	
30				0.09 mg/L以下		0.009未満			0.009未満					0.009未満				0.009未満	
31				0.08 mg/L以下		0.008未満			0.008未満					0.008未満				0.008未満	
32				1 mg/L以下															
33				0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満					0.02未満				0.02未満	
34				0.3 mg/L以下															
35				1 mg/L以下															
36				200 mg/L以下	8.3		8.2	8.3	8.3		8.1	7.9	8.2	7.7		8.0	8.3	8.3	7.9
37				0.05 mg/L以下															
38				200 mg/L以下	10.7		10.1	10.0	10.4		9.4	9.1	9.0	9.6		9.5	9.8	10.4	10.3
39				300 mg/L以下	37.8		38.3	38.0	34.0		35.4	33.0	35.2	34.7		38.8	40.9	41.9	39.8
40				500 mg/L以下															
41				0.2 mg/L以下															
42				0.00001 mg/L以下															
43				0.00001 mg/L以下															
44				0.02 mg/L以下															
45				0.005 mg/L以下															
46				3 mg/L以下	0.28		0.27	0.25	0.28		0.26	0.28	0.30	0.36		0.29	0.27	0.26	0.28
47				5.8～8.6	7.6		7.8	7.7	7.7		7.7	7.7	7.8	7.6		7.7	7.6	7.7	7.7
48				異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49				異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50				5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51				2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満

令和6年度 基準項目 原水検査

場 所				荻瀬ダム原水	池田貯水池原水	混合原水	鬼橋水源	今富水源	今富第2水源	福重水源	黒丸第1水源	立花水源	寿古水源	才福寺水源
項 目				令和6年8月5日	令和6年8月5日	令和6年8月5日	令和6年7月17日	令和6年7月17日	令和6年7月17日	令和6年7月17日	令和6年7月17日	令和6年7月17日	令和6年7月17日	令和6年7月17日
天 候				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気 温				31.1	31.1	31.1	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8
水 温				20.8	23.4	21.2	21.3	20.0	20.8	21.0	20.0	21.0	21.0	20.5
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1 一般細菌	分類	区分	水 質 基 準 (水道法)	100/ml以下	39	1400	64	0	0	0	0	1	0	0
2 大腸菌			不検出	検出する	検出する	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3 カドミウム及びその化合物	健康	金属	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4 水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5 セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6 鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7 ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8 6価クロム化合物	関連	金属	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9 亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	す	無機物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.2	0.5	0.3	1.4	1.5	2.1	1.1	4.7	0.9	1.1	1.4
12 フッ素及びその化合物	る	金属	0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13 ぼう素及びその化合物			1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
14 四塩化炭素	項目	有機化学物質	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15 1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17 ジクロロメタン			0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18 テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19 トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20 ベンゼン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21 塩素酸			0.6 mg/L以下											
22 クロロ酢酸			0.02 mg/L以下											
23 クロロホルム			0.06 mg/L以下											
24 ジクロロ酢酸	消毒副生成物	消毒副生成物	0.03 mg/L以下											
25 ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下											
26 臭素酸			0.01 mg/L以下											
27 総トリハロメタン			0.1 mg/L以下											
28 トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下											
29 プロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下											
30 プロモホルム			0.09 mg/L以下											
31 ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下											
32 亜鉛及びその化合物	性状	金属	1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下	0.03	0.17	0.12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34 鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下	0.06	0.08	0.08	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35 銅及びその化合物			1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36 ナトリウム及びその化合物	に	味覚色	200 mg/L以下	4	7	5	8	10	10	9	11	11	9	10
37 マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下	0.018	0.029	0.016	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38 塩化物イオン			200 mg/L以下	3.9	7.0	4.5	8.1	9.3	8.3	8.1	10.7	31.5	14.4	12.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	14	27	16	58	64	64	58	80	82	64	63
40 蒸発残留物	関連す	味覚	500 mg/L以下	57	83	60	132	148	144	137	190	202	129	138
41 陰イオン界面活性剤			発泡	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42 ジオスミン			カビ臭	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール			カビ臭	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	項目	におい	発泡	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45 フェノール類			味覚	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46 有機物(TOC)			味覚	3 mg/L以下	0.9	1.7	0.9	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 PH値			基礎	5.8～8.6	6.9	6.7	6.8	8.1	7.8	7.9	7.9	7.2	7.8	7.9
48 味	性的	基礎	異常でない											
49 臭気			異常でない	生ぐさ臭	生ぐさ臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度			性	5 度以下	3.2	5.8	3.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度			状	2 度以下	1.7	5.0	2.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

場 所				鬼橋第2水源	小路口水源	松原水源	松原第2水源	富の原第1水源	富の原第2水源	富の原第3水源	松並水源	杭出津第1水源	杭出津第2水源	杭出津第3水源
項 目				令和6年7月17日	令和6年8月21日	令和6年8月5日	令和6年8月5日	令和6年8月21日	令和6年8月21日	令和6年8月28日	令和6年8月28日	令和6年8月21日	令和6年8月21日	令和6年8月21日
天 候				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気 温	分 類	区 分	水 質 基 準	28.8	30.5	31.1	31.1	30.5	30.5	29.2	29.2	30.5	30.5	30.5
			(水道法)	21.0	20.8	17.5	17.2	21.9	22.2	21.8	20.8	20.2	21.4	20.1
水 温	健	微 生 物	0.10 mg/L以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残 留 塩 素			100/ml以下	0	1	2	0	0	1	0	0	2	1	0
1 一般細菌	康	金 属	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
2 大腸菌			0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
3 カドミウム及びその化合物	に	有 機 化 学 物 質	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
4 水銀及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5 セレン及びその化合物	関	無 機 物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6 鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7 ひ素及びその化合物	す	金 属	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8 6価クロム化合物			0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9 亜硝酸態窒素	る	有 機 化 学 物 質	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	項	消 毒 副 生 成 物	10 mg/L以下	1.6	4.7	0.5	0.6	2.9	5.8	5.1	4.0	4.0	3.5	3.5
12 フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13 ぼう素及びその化合物	目	有 機 化 学 物 質	1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
14 四塩化炭素			0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15 1,4-ジオキサン	性	金 属	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17 ジクロロメタン	状	味 覚	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18 テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19 トリクロロエチレン	に	色	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20 ベンゼン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21 塩素酸	関	味 覚	0.6 mg/L以下											
22 クロロ酢酸			0.02 mg/L以下											
23 クロロホルム	す	味 覚	0.06 mg/L以下											
24 ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下											
25 ジブロモクロロメタン	る	味 覚	0.1 mg/L以下											
26 臭素酸			0.01 mg/L以下											
27 総トリハロメタン	項	味 覚	0.1 mg/L以下											
28 トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下											
29 プロモジクロロメタン	目	味 覚	0.03 mg/L以下											
30 プロモホルム			0.09 mg/L以下											
31 ホルムアルデヒド	性	味 覚	0.08 mg/L以下											
32 亜鉛及びその化合物			1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
33 アルミニウム及びその化合物	状	味 覚	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34 鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35 銅及びその化合物	に	味 覚	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36 ナトリウム及びその化合物			200 mg/L以下	9	10	7	7	11	11	12	11	12	13	13
37 マンガン及びその化合物	関	味 覚	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38 塩化物イオン			200 mg/L以下	8.9	9.0	5.8	6.0	24.5	10.9	11.4	13.3	12.6	14.9	14.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	す	味 覚	300 mg/L以下	60	77	37	40	86	88	75	88	71	63	68
40 蒸発残留物			500 mg/L以下	146	182	96	102	210	218	187	199	184	170	179
41 陰イオン界面活性剤	る	味 覚	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42 ジオスミン			0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	項	味 覚	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45 フェノール類	目	味 覚	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46 有機物(TOC)			3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 PH値	性	味 覚	5.8～8.6	7.7	7.3	6.9	7.0	7.8	7.5	7.9	7.5	6.9	6.7	6.8
48 味			異常でない											
49 臭気	状	味 覚	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	性	味 覚	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

場 所				大多武第4水源	大多武第5水源	大多武第6水源	日岳水源	北木場水源	東野岳1号水源	東野岳2号水源	南川内水源NO.1	南川内水源NO.2
項 目				令和6年8月28日	令和6年8月28日	令和6年8月28日	令和6年8月28日	令和6年9月2日	令和6年9月2日	令和6年9月2日	令和6年8月21日	令和6年8月21日
天 候				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気 温				29.2	29.2	29.2	29.2	27.4	27.4	27.4	30.5	30.5
水 温				16.8	16.8	16.8	18.0	15.9	18.2	17.6	15.3	15.2
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	－	－	－	－	－	－	－	－
1	一般細菌	分類	区分	100/ml以下	0	0	0	0	0	1	0	1
2	大腸菌			不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	健康	金属	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	に	金属	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ひ素及びその化合物	関	金属	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	す	無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	る	無機物	10 mg/L以下	1.1	0.1未満	2.2	4.2	0.4	0.1	0.1未満	0.1
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ぼう素及びその化合物	項	金属	1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	目	有機化学物質	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン		有機化学物質	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン		有機化学物質	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下								
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下								
23	クロロホルム		消毒副生成物	0.06 mg/L以下								
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下								
25	ジブロモクロロメタン		消毒副生成物	0.1 mg/L以下								
26	臭素酸			0.01 mg/L以下								
27	総トリハロメタン		消毒副生成物	0.1 mg/L以下								
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下								
29	ブロモジクロロメタン		消毒副生成物	0.03 mg/L以下								
30	ブロモホルム			0.09 mg/L以下								
31	ホルムアルデヒド		消毒副生成物	0.08 mg/L以下								
32	亜鉛及びその化合物			1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
33	アルミニウム及びその化合物	性状	金属	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物		金属	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物			味覚	200 mg/L以下	7	6	7	6	8	7	7
37	マンガン及びその化合物	に	色	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン			200 mg/L以下	6.1	4.2	6.5	8.0	5.5	4.5	3.9	4.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	関	味覚	300 mg/L以下	36	24	37	48	37	20	24	21
40	蒸発残留物			500 mg/L以下	124	101	133	138	92	89	110	110
41	陰イオン界面活性剤	す	発泡	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジオスミン			0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	る	カビ臭	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤			発泡	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	項	におい	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(TOC)			味覚	3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	PH値	目	基	5.8～8.6	7.6	7.8	7.5	7.7	6.9	7.6	7.4	7.0
48	味			異常でない								
49	臭気	的	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	状	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度 管理目標設定項目検査結果

項目	目標値	坂口浄水場						富の原系		
		黒丸第1水源	鬼橋第2水源	今富水源	福重水源	ろ過水	配水	富の原第1水源	富の原第2水源	富の原第2水源
		原水	原水	原水	原水	浄水	浄水	原水	原水	原水
採水年月日		R6. 7. 17	R6. 7. 17	R6. 7. 17	R6. 7. 17	R6. 8. 5	R6. 8. 5	R6. 8. 21	R6. 8. 21	R6. 12. 12
気温℃		28. 8	28. 8	28. 8	28. 8	31. 1	31. 1	30. 5	30. 5	10. 0
水温℃		20. 0	21. 0	20. 0	21. 0	21. 0	21. 2	21. 9	22. 2	22. 0
1アミン	mg/L	アミンの量に関して、0. 02mg/L以下								
2ウラン	mg/L	ウランの量に関して、0. 002mg/L以下（暫定）								
3ニッケル	mg/L	ニッケルの量に関して、0. 02mg/L以下（暫定）								
4削除										
51, 2-ジクロロエタン	mg/L	0. 004mg/L以下								
6削除										
7削除										
8トルエン	mg/L	0. 4mg/L以下								
9フタル酸ジ 2-エチルヘキシル	mg/L	0. 08mg/L以下								
10亜塩素酸	mg/L	0. 6mg/L以下								
11削除										
12二酸化塩素	mg/L	0. 6mg/L以下								
13ジクロロアセトリル	mg/L	0. 01mg/L以下（暫定）								
14抱水コラー	mg/L	0. 02mg/L以下（暫定）								
15農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下								
16残留塩素	mg/L	1mg/L以下								
17カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下								
18マンガン及びその化合物	mg/L	マンガンの量に関して、0. 01mg/L以下								
19遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下								
201, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0. 3mg/L以下								
21メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0. 02mg/L以下								
22過マンガニ酸カリウム消費量	mg/L	3mg/L以下								
23臭気強度（TON）		3以下								
24蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下								
25濁度	度	1 度以下								
26pH		7. 5程度								
27腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける								
28従属栄養細菌		1mlの検水で形成される集落数が2, 000以下(暫定)								
291, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0. 1mg/L以下								
30アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、0. 1mg/L以下								
31ヘフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びヘフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	ヘフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びヘフルオロオクタン酸 (PFOA) の量の和として0. 00005mg/L以下(暫定)								

令和6年度 管理目標設定項目検査結果

項目	目標値	富の原系		松原浄水場系	杭出津浄水場系	大多武浄水場系	日岳浄水場	北木場浄水場系	東野岳浄水場系	南川内浄水場系
		富の原第3水源	松並水源	松原墓地	杭出津浄水場 浄水	大多武浄水場 浄水	日岳水源	北木場水源	東野岳浄水場 浄水	南川内第2減圧 槽
		原水	原水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	浄水	浄水
採水年月日		R6. 8. 8	R6. 8. 8	R6. 8. 5	R6. 8. 21	R6. 8. 8	R6. 8. 8	R6. 8. 8	R6. 8. 8	R6. 8. 21
気温℃		31. 1	31. 1	31. 1	30. 5	31. 1	31. 1	31. 1	31. 1	30. 5
水温℃		21. 8	20. 8	33. 3	21. 5	22. 5	18. 2	15. 7	17. 7	25. 8
1アミン	mg/L	アミンの量に関して、0. 02mg/L以下		0. 002未満						
2ウラン	mg/L	ウランの量に関して、0. 002mg/L以下（暫定）		0. 0002未満						
3ニッケル	mg/L	ニッケルの量に関して、0. 02mg/L以下（暫定）		0. 002未満						
4削除										
51, 2-ジクロロエタン	mg/L	0. 004mg/L以下		0. 0004未満						
6削除										
7削除										
8トルエン	mg/L	0. 4mg/L以下		0. 04未満						
9フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L	0. 08mg/L以下		0. 008未満						
10亜塩素酸	mg/L	0. 6mg/L以下		0. 06未満						
11削除										
12二酸化塩素	mg/L	0. 6mg/L以下		0. 06未満						
13ジクロロアセトリル	mg/L	0. 01mg/L以下（暫定）		0. 001未満						
14抱水クロール	mg/L	0. 02mg/L以下（暫定）		0. 002未満						
15農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下								
16残留塩素	mg/L	1mg/L以下		0. 20	0. 50	0. 45			0. 50	0. 35
17カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下								
18マンガン及びその化合物	mg/L	マンガンの量に関して、0. 01mg/L以下								
19遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下								
201, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0. 3mg/L以下		0. 03未満						
21メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0. 02mg/L以下		0. 002未満						
22過マンガニ酸カリウム消費量	mg/L	3mg/L以下		0. 6						
23臭気強度（TON）		3以下								
24蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下								
25濁度	度	1度以下								
26pH		7. 5程度								
27腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける								
28従属栄養細菌		1mlの検水で形成される集落数が2, 000以下（暫定）								
291, 1-ジクロロエレン	mg/L	0. 1mg/L以下		0. 01未満						
30アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、0. 1mg/L以下								
31ヘフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びヘフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ヘフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びヘフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0. 00005mg/L以下（暫定）		0. 000005未満	0. 000011	0. 000005未満	0. 000005未満	0. 000005未満	0. 000005未満	0. 000005未満

令和6年度 管理目標設定項目検査結果

項目		目標値	坂口浄水場系	富の原系	松原浄水場系	杭出津浄水場系	大多武浄水場系
			宮代町給水栓	富の原公園	松原墓地	上小路公園	荒平公民館
			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
採水年月日			R7. 1. 8	R7. 1. 8	R7. 1. 8	R7. 1. 8	R7. 1. 8
水温℃			10. 5	13. 8	15. 3	16. 0	13. 5
16	残留塩素mg/L	1mg/L以下	0. 35	0. 45	0. 45	0. 50	0. 40
31	八° ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八° ルフルオロオktan酸(PFOA)mg/L	八° ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八° ルフルオロオktan酸(PFOA)の量の和として0. 00005mg/L以下(暫定)	0. 000005未満	0. 000005未満	0. 000005未満	0. 000010	0. 000005未満

項目		目標値	日岳浄水場系	北木場浄水場系	東野岳浄水場系	南川内浄水場系
			さつき台公園	北木場第2減圧槽	武留路アア クリーンセンター	南川内第2減圧槽
			浄水	浄水	浄水	浄水
採水年月日			R7. 1. 8	R7. 1. 8	R7. 1. 8	R7. 1. 8
水温℃			13. 1	15. 4	15. 4	3. 5
16	残留塩素mg/L	1mg/L以下	0. 50	0. 35	0. 35	0. 35
31	八° ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八° ルフルオロオktan酸(PFOA)mg/L	八° ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八° ルフルオロオktan酸(PFOA)の量の和として0. 00005mg/L以下(暫定)	0. 000005未満	0. 000005未満	0. 000005未満	0. 000005未満

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施