

議案参考資料（その2）

- 環境センター火災事故に伴う2号炉及び3号炉復旧工事の概要等（第50号議案関係）……………（1）
- 平面図（第50号議案関係）……………（3）
- 位置図（第51号議案関係）……………（4）
- 平面図及び側面図（第51号議案関係）……………（5）

環境センター火災事故に伴う2号炉及び3号炉復旧工事の概要等（第50号議案関係）

1 工事概要

(1) 復旧工事（共通設備、2号炉及び3号炉）

- ア ケーブルラック敷設工事
- イ 電源・制御ケーブル敷設工事
- ウ 焼損機器更新工事
- エ 運転試験調整

(2) 機器補修工事

- ア 給じん装置補修（3号炉）
- イ 燃烧装置補修（2・3号炉）
- ウ 油圧シリンダ更新（2・3号炉）
- エ 耐火物補修（2・3号炉）
- オ 空気予熱器補修（2・3号炉）
- カ 送風機類補修（3号炉）
- キ 油圧ユニット更新（共通設備）
- ク バグフィルタ補修（2・3号炉）
- ケ 灰押出機補修（2・3号炉）
- コ コンプレッサ補修（共通設備）
- サ 点検口補修（2・3号炉）
- シ 灰固化キレート配管補修（共通設備）
- ス ガス冷却室配管補修（2・3号炉）

2 スケジュール

		令和3年 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和4年 1月	2月	3月
復旧工事	共通設備 及び2号炉		ケーブル敷設、試験調整など								
	3号炉			ケーブル敷設、試験調整など							
機器補修工事	共通設備 及び2号炉		経年劣化による補修					納期に時間を要する機器の補修→			
	3号炉		経年劣化による補修								
焼却炉再稼働予定						2号炉 10月中に再稼働を目指す			3号炉 1月中に再稼働を目指す		

3 随意契約の理由

本工事の対象となる設備については、プラントメーカーが独自の技術によって開発した部品及び制御装置が使用されているため、当該プラントメーカーと技術的な情報を共有し、メンテナンス事業を行っている業者でなければ施工できないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とするものである。


4 見積結果

工 事 名	環境センター火災事故に伴う 2 号炉及び 3 号炉復旧工事			
開札日時	令和 3 年 6 月 1 4 日 (月) 午前 9 時 3 0 分			
工事場所	大村市森園町 1 4 7 0 番地			
設計額 (税込み)	502,477,800 円			
予定価格 (税込み)	502,477,800 円			
予定価格 (税抜き)	456,798,000 円			
最低制限価格 (税抜き)				
決定金額 (税抜き)	430,000,000 円			
No.	業者名	第 1 回金額 (円)	第 2 回金額 (円)	摘 要
1	三機化工建設株式会社 九州営業所	430,000,000	1	契約

決定金額に 1 0 0 分の 1 0 に相当する額を加算した金額が契約金額となる。

浄水管理センター側

道路側

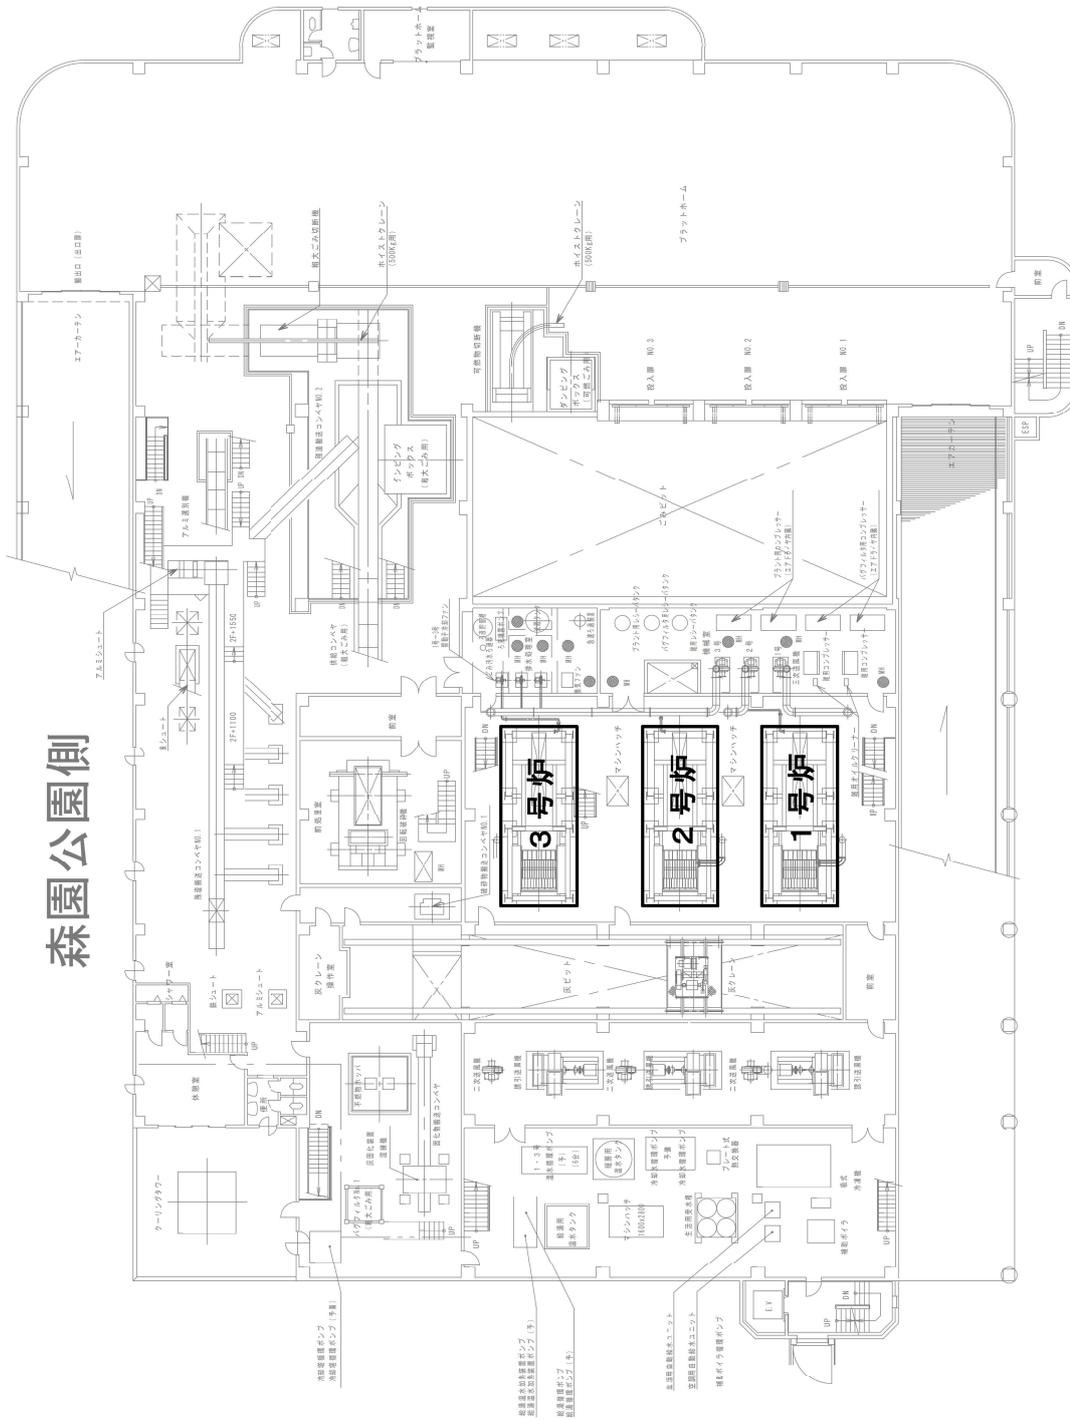


森園公園側

大村湾側


4

位置図

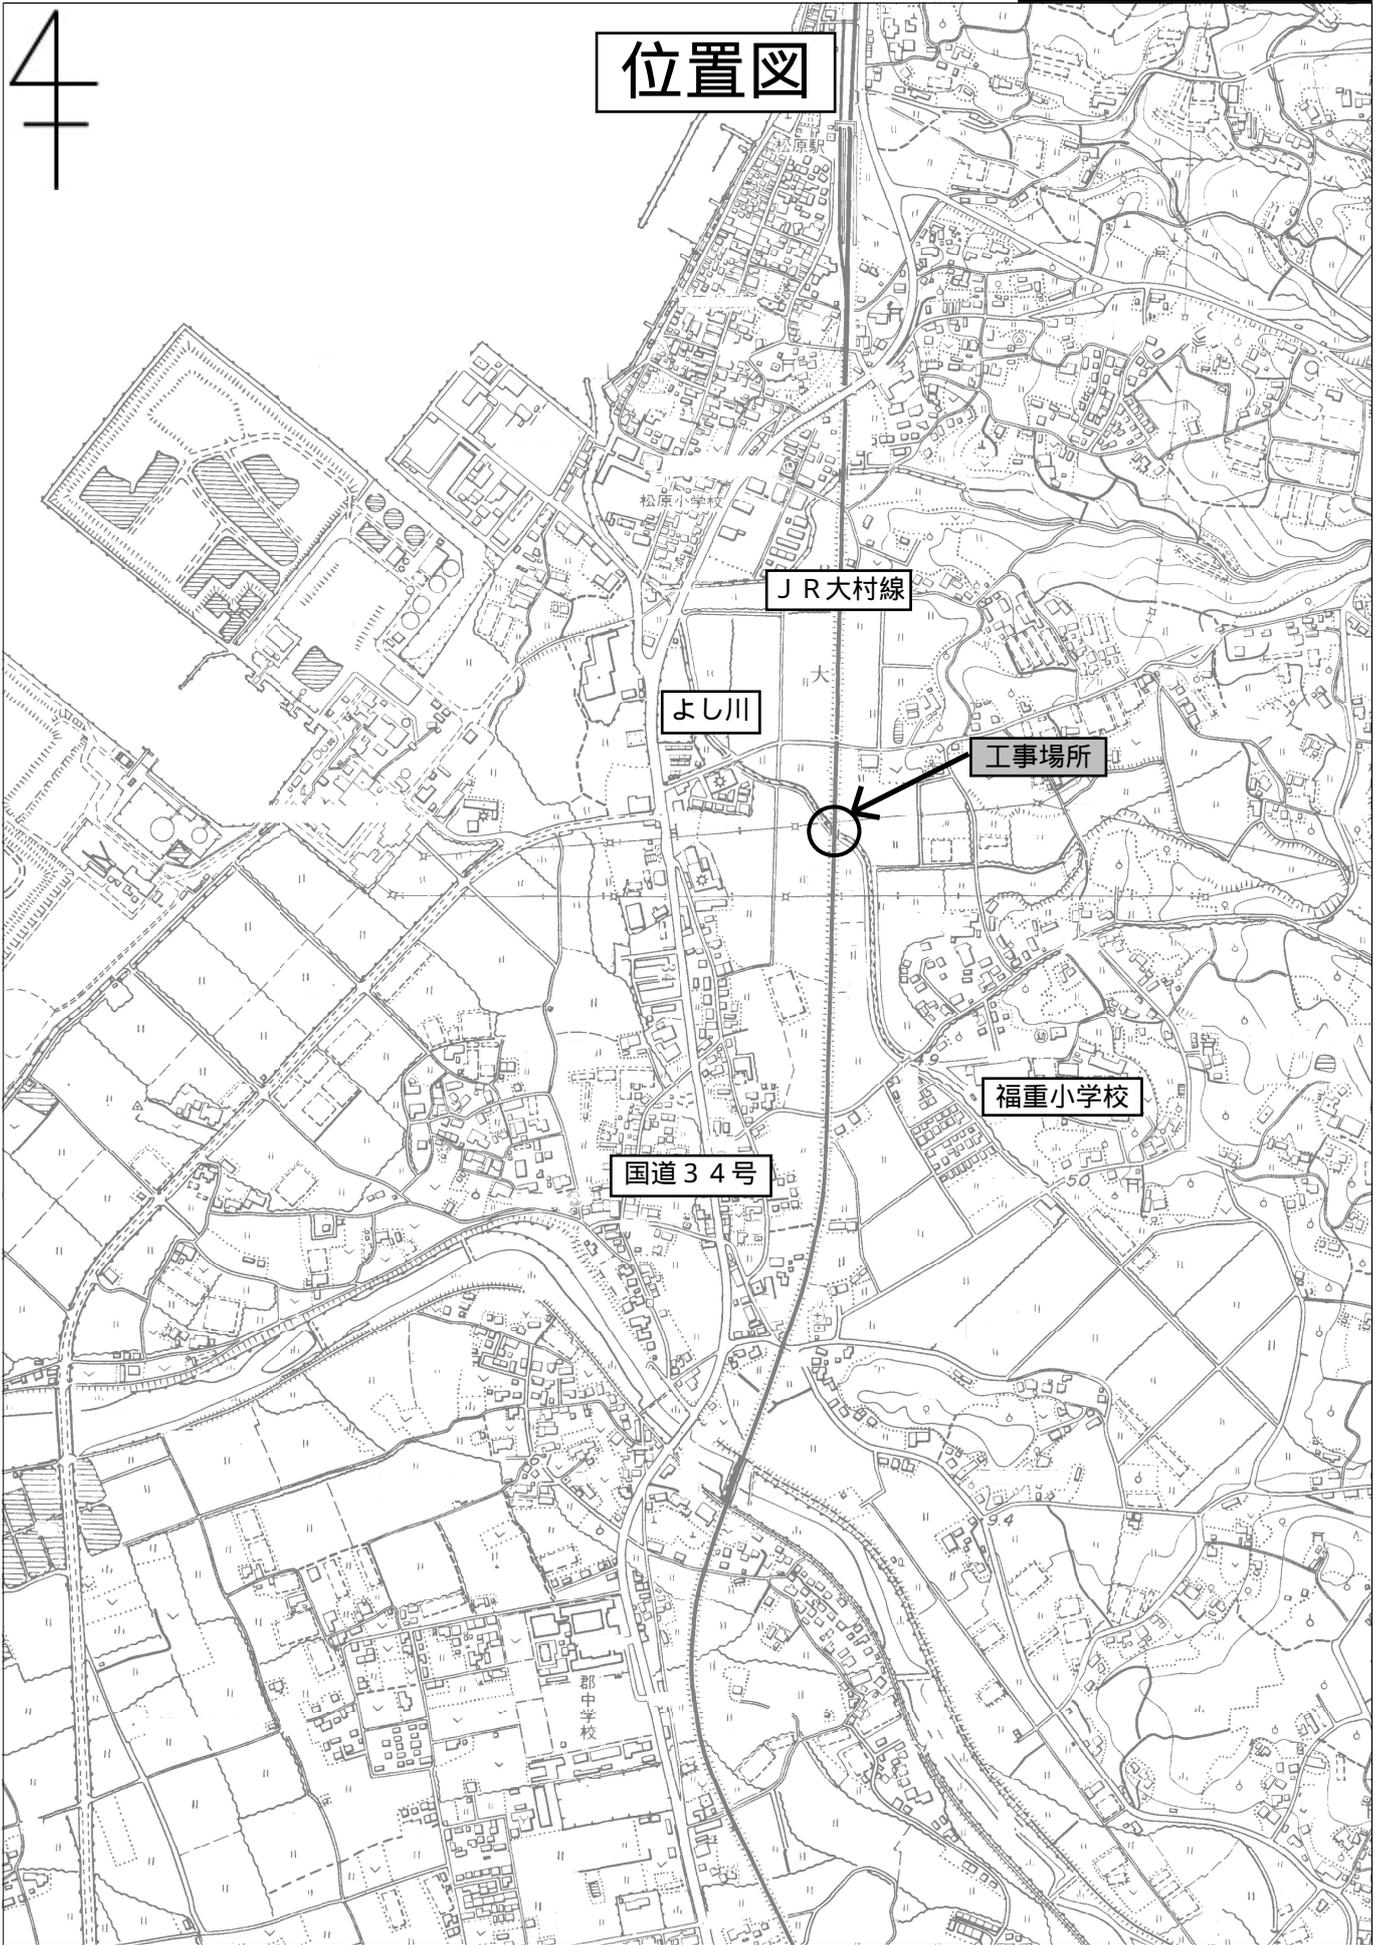

平面図及び側面図

平面図

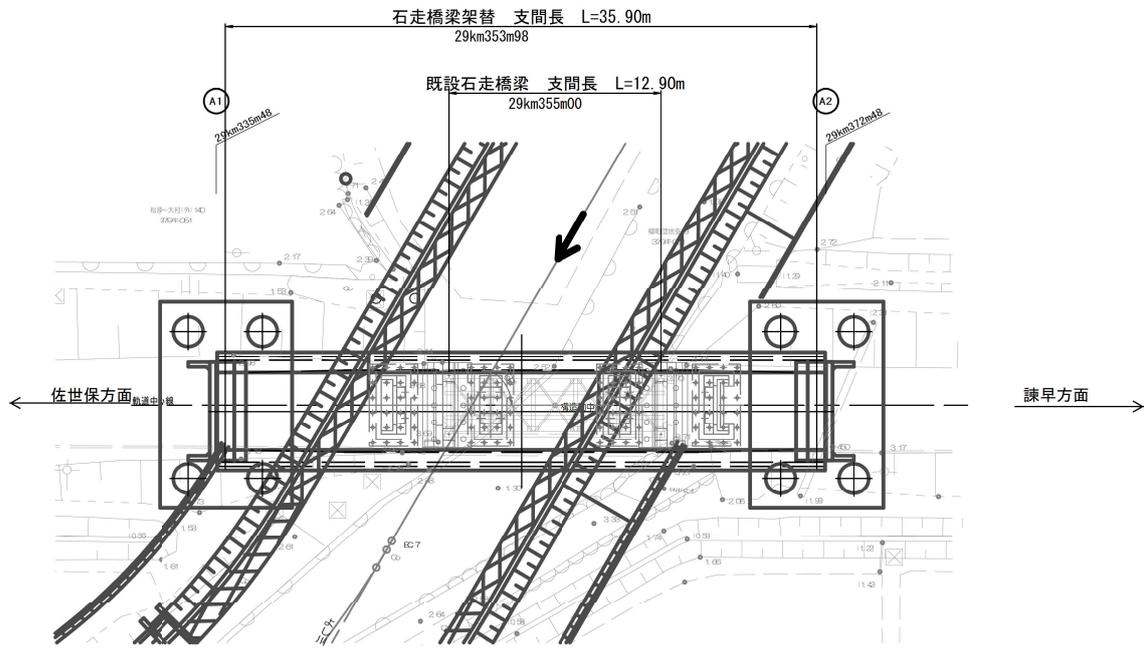

側面図

