
令和８年度

水質検査結果

令和８年４月から８月（速報）

大村市上下水道局

【配水池別水質検査箇所】

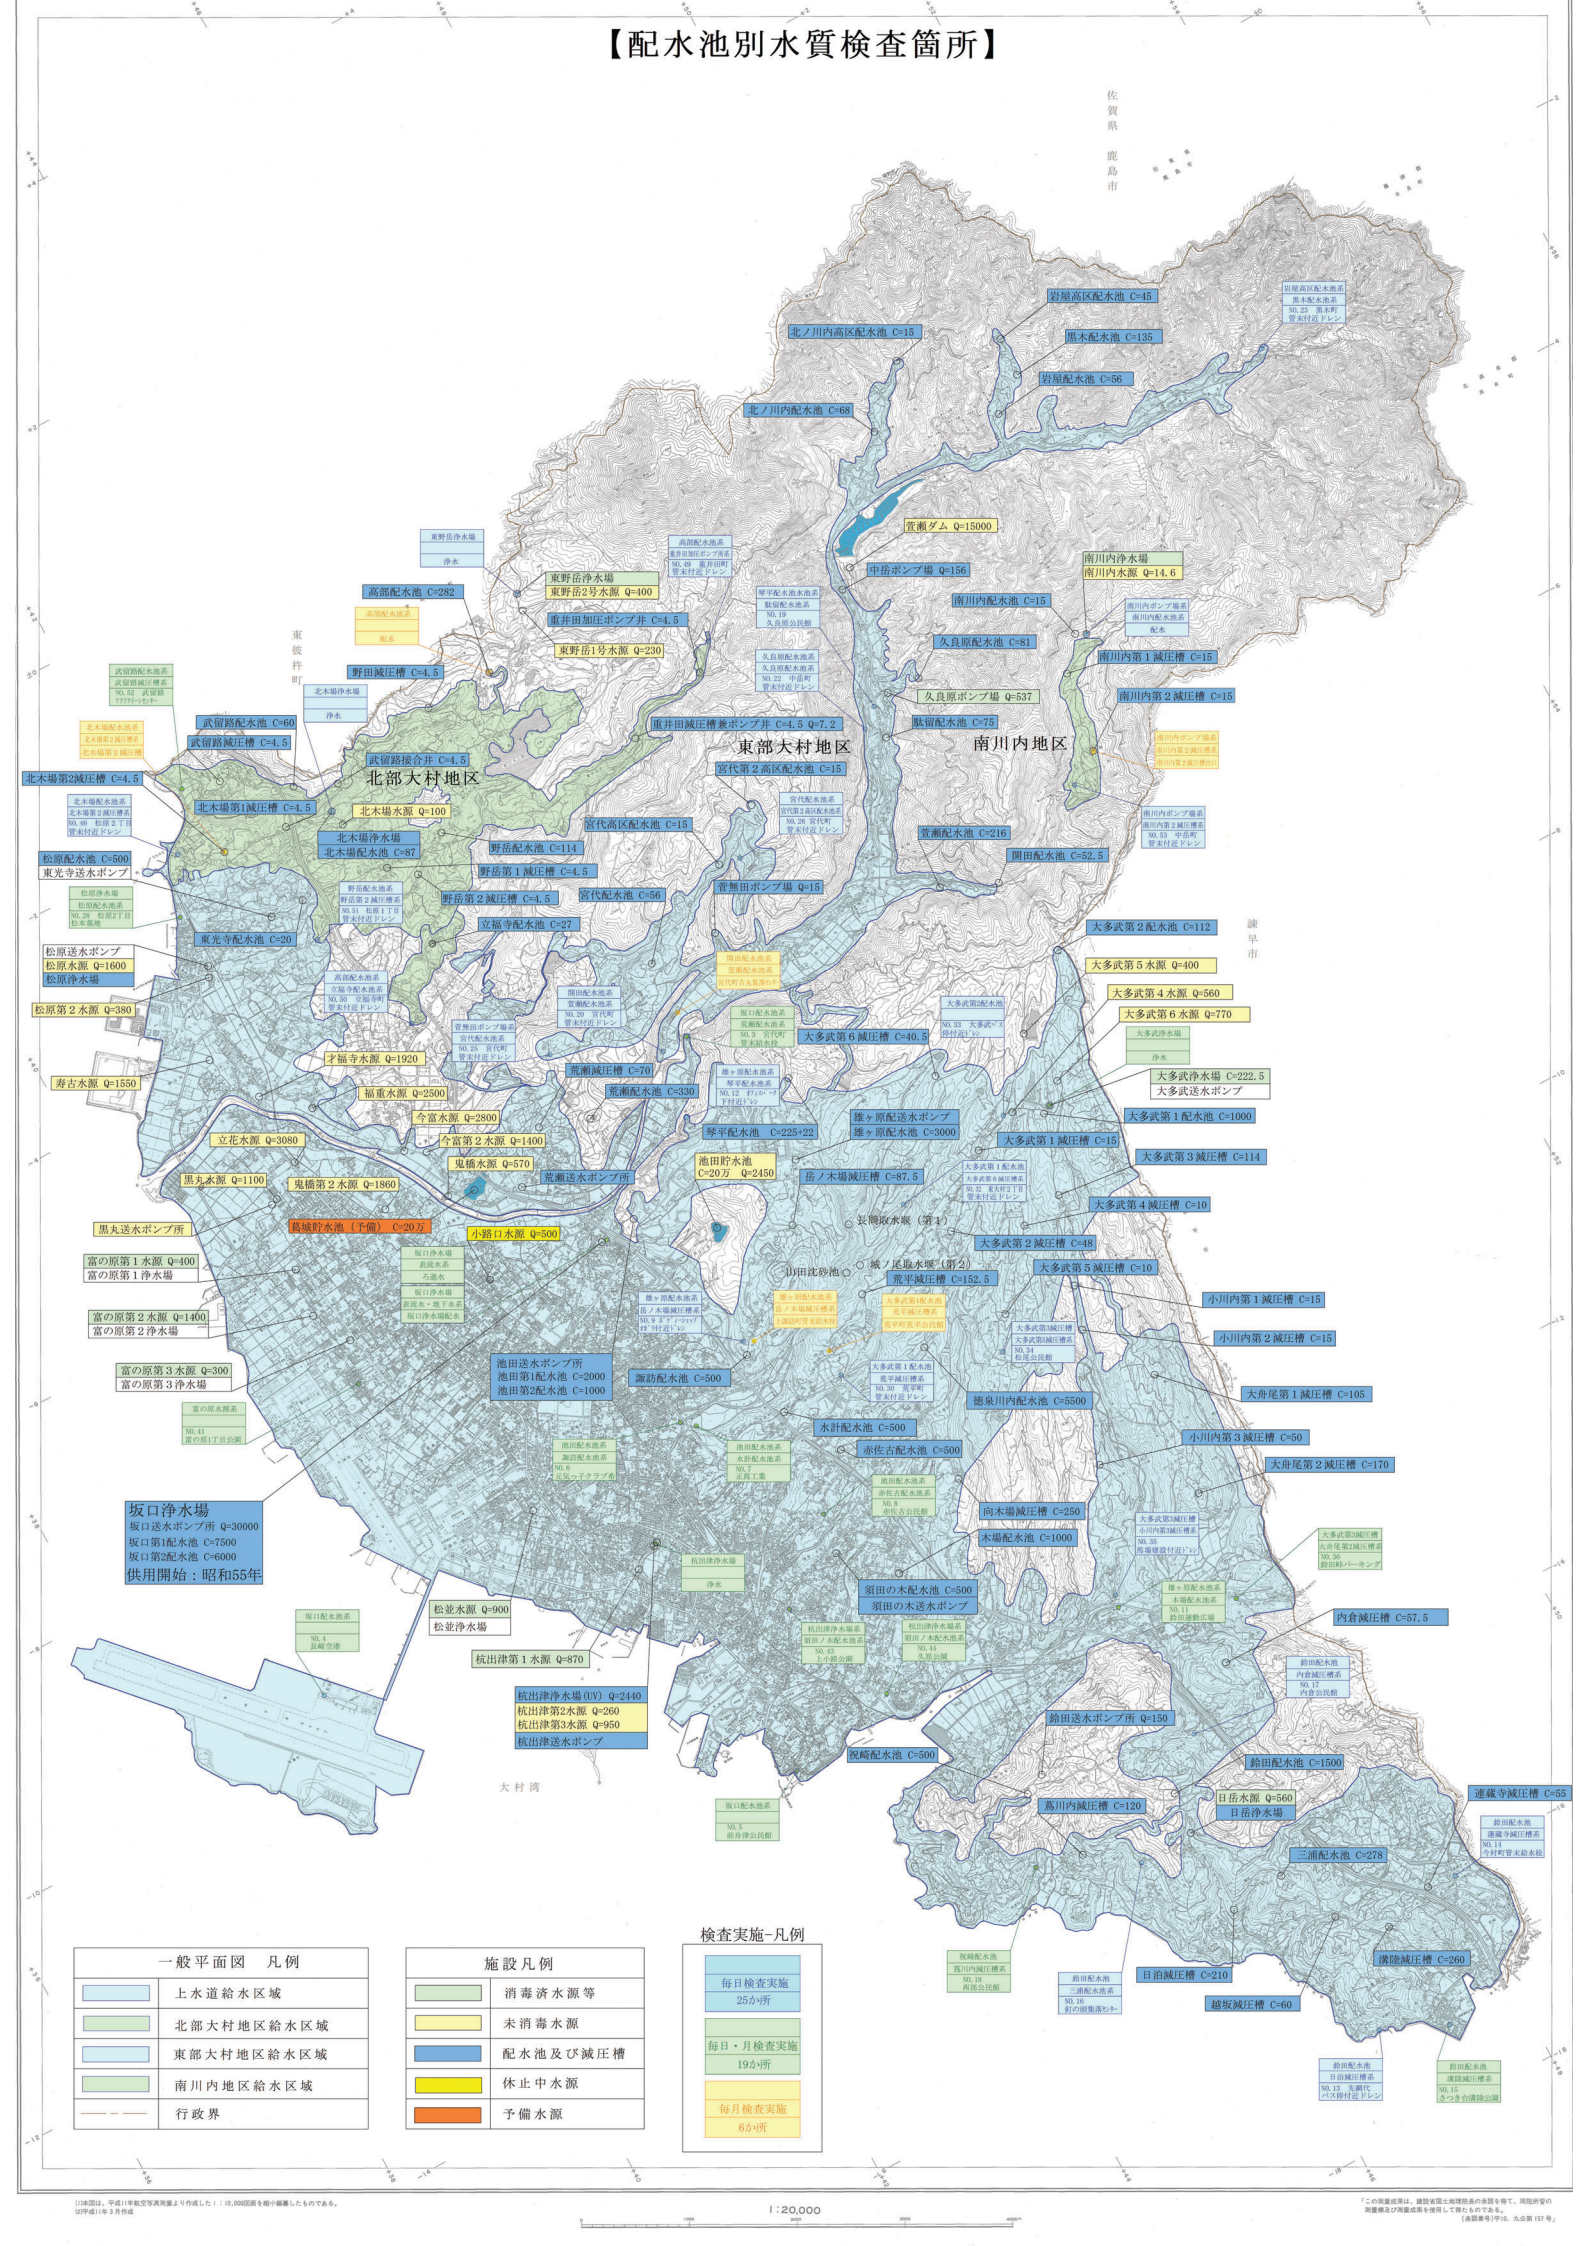


(1)本図は、平成11年航空写真測量より作成した1：10,000図面を縮小編集したものである。
(2)平成11年3月作成

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て、同院所管の測量標及び同量成果を使用して得たものである。（承認番号）平10．九公第157号」


毎日検査採水場所　及び　水源・配水池等略図

① 坂口浄水場系

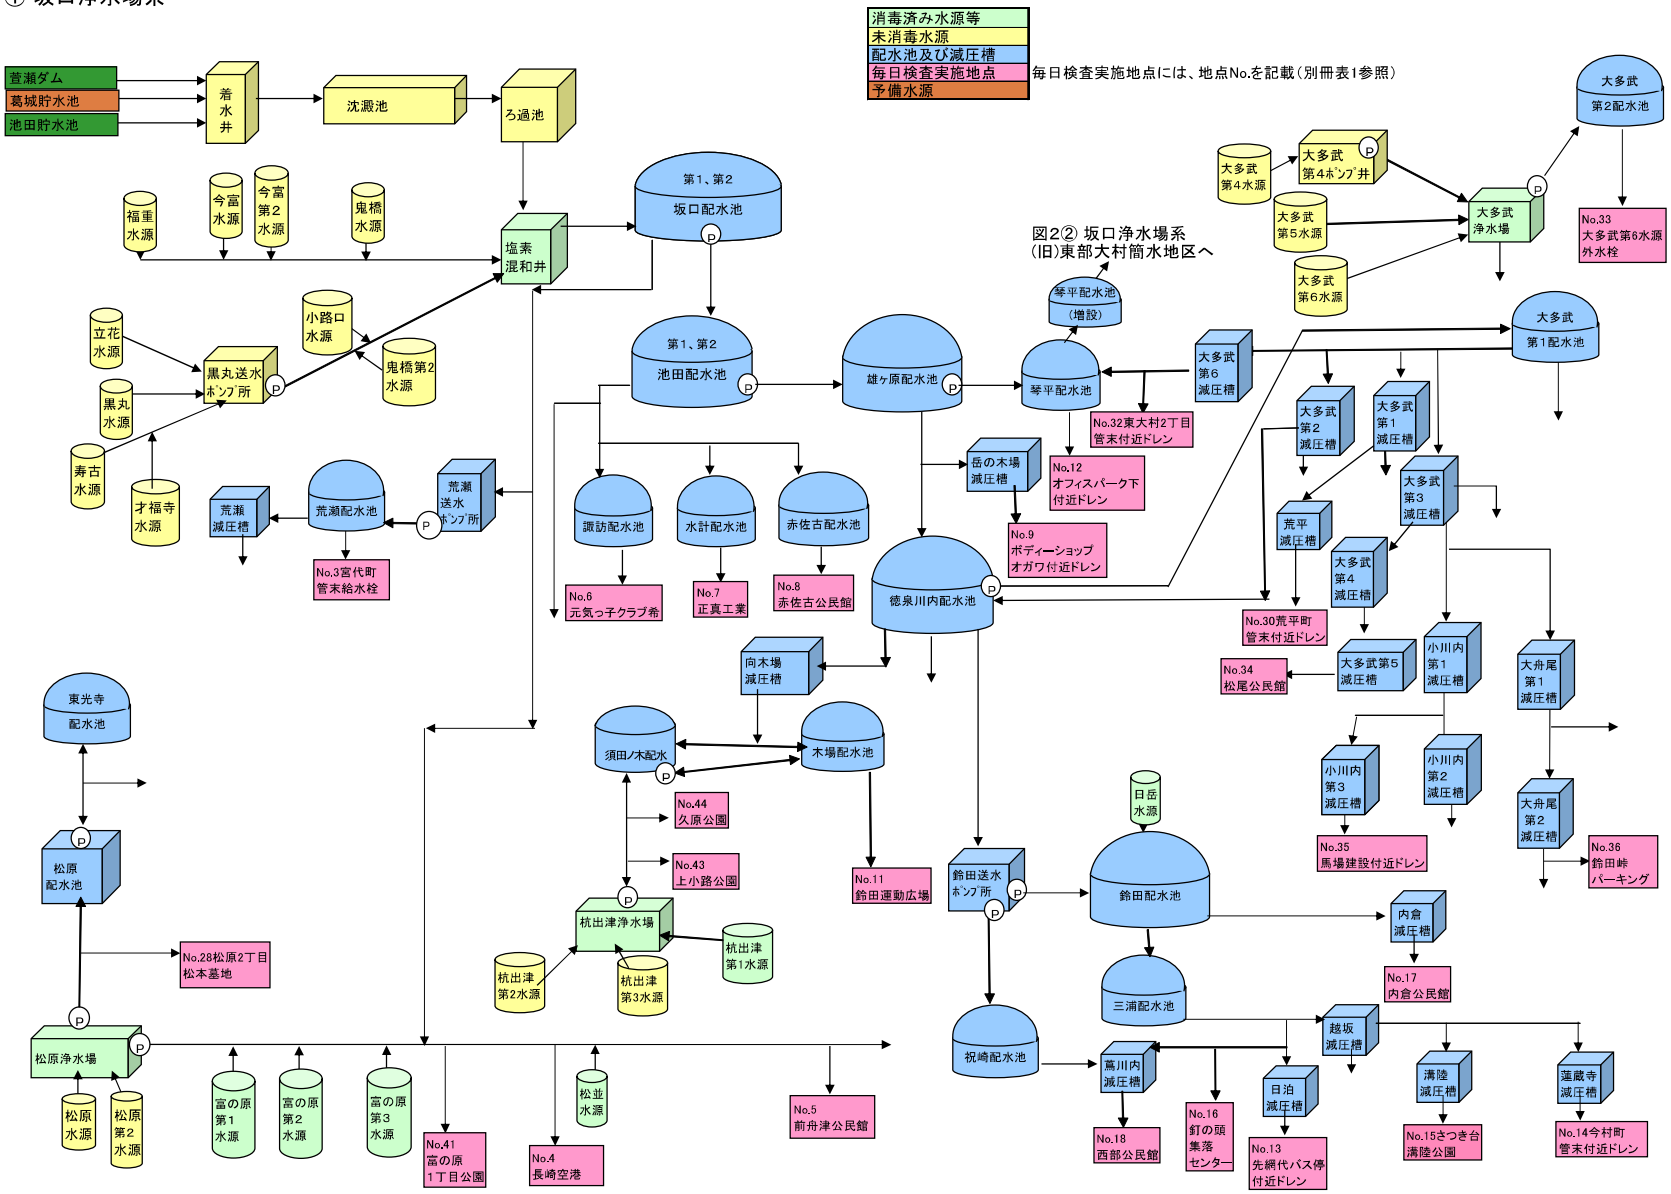


毎日検査採水場所　及び　水源・配水池等略図


② 坂口浄水場系
（旧)東部大村簡水地区

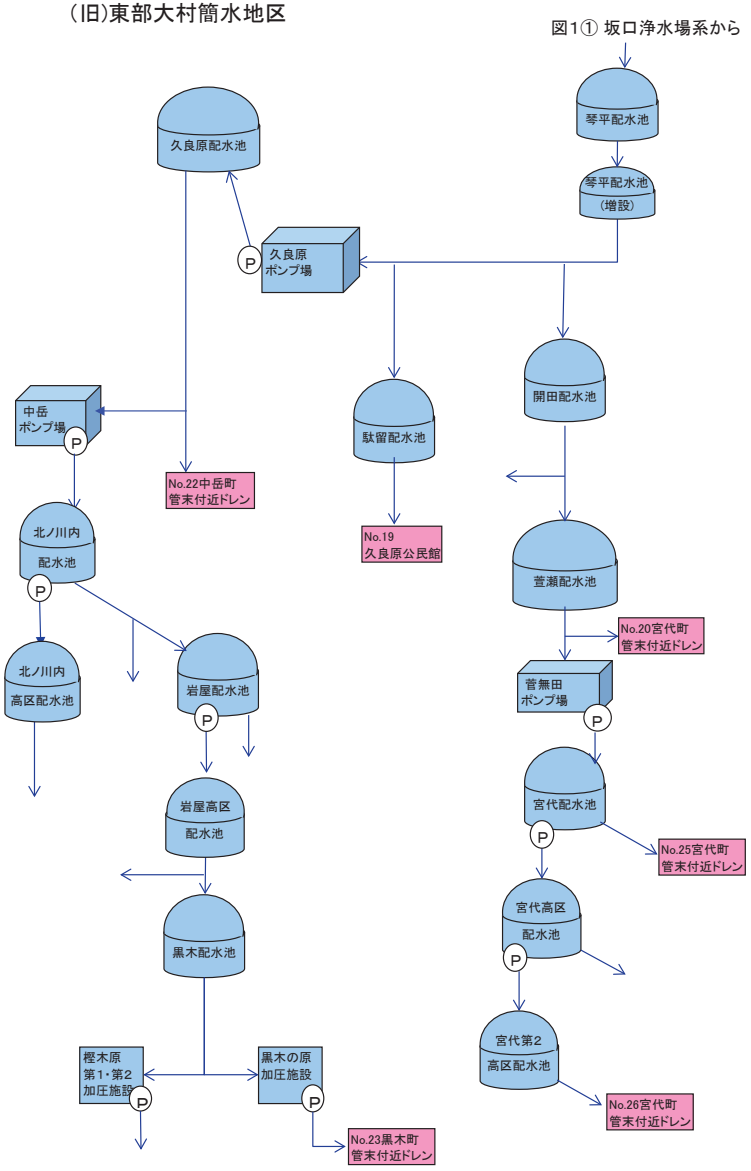

③ 南川内浄水場系
（旧)南川内飲料水組合地区

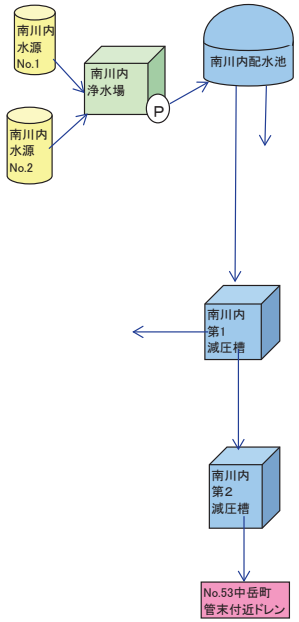

④ 北木場浄水場系、東野岳浄水場系
（旧)北部大村簡水地区

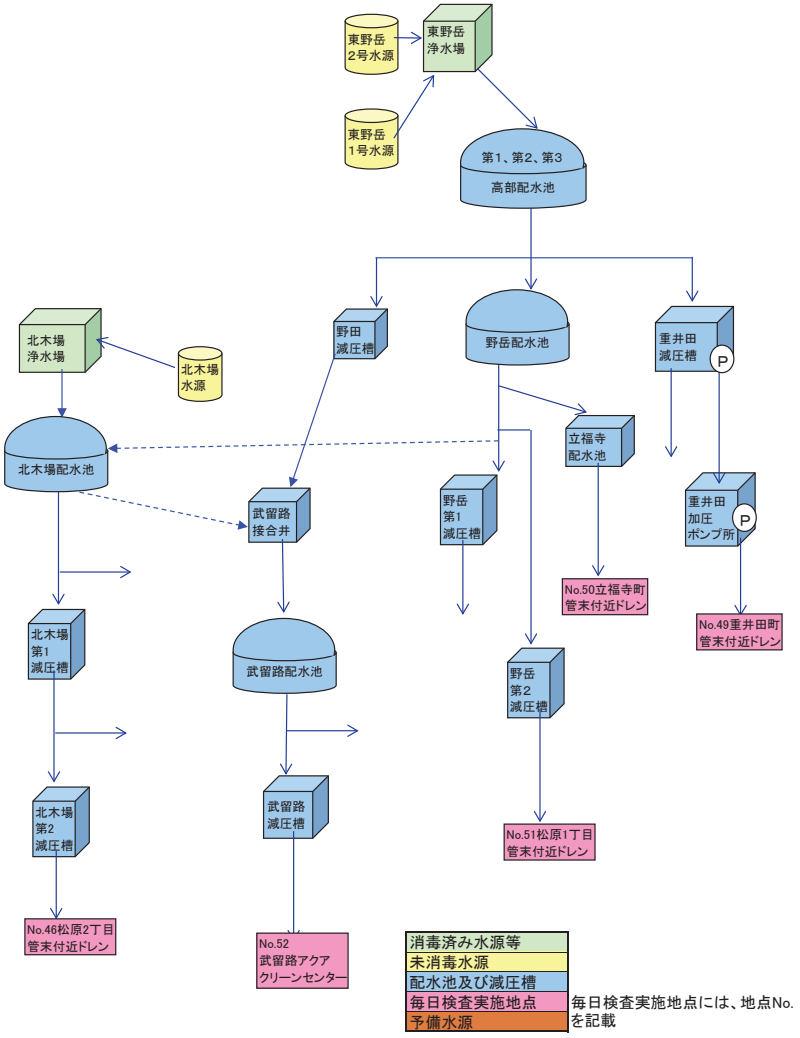

令和8年度　毎日検査年報

坂口浄水場系

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
No.2　坂口配水池		残留塩素	最大	0.66	0.65	0.66	0.72	0.73								0.73
		（mg/L）	最小	0.53	0.53	0.58	0.60	0.60								0.53
			平均	0.60	0.59	0.62	0.66	0.67								0.63
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
坂口配水池	No.4　長崎空港	残留塩素	最大	0.50	0.45	0.45	0.50	0.45								0.50
		（mg/L）	最小	0.45	0.40	0.35	0.40	0.45								0.35
			平均	0.45	0.43	0.40	0.46	0.45								0.44
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	No.5　前舟津公民館	残留塩素	最大	0.45	0.50	0.50	0.55	0.55								0.55
		（mg/L）	最小	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50								0.45
			平均	0.45	0.48	0.46	0.53	0.53								0.49
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	富の原系 No.41　富の原 １丁目公園	残留塩素	最大	0.55	0.55	0.55	0.60	0.60								0.60
		（mg/L）	最小	0.45	0.50	0.50	0.50	0.55								0.45
			平均	0.53	0.55	0.55	0.56	0.56								0.55
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	荒瀬配水池 No.3　宮代町 管末給水栓	残留塩素	最大	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40								0.40
		（mg/L）	最小	0.30	0.25	0.20	0.30	0.30								0.20
			平均	0.34	0.34	0.26	0.35	0.34								0.33
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	諏訪配水池 No.6　上諏訪町 元気っ子ｸﾗﾌﾞ希	残留塩素	最大	0.35	0.40	0.35	0.45	0.45								0.45
		（mg/L）	最小	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35								0.30
			平均	0.35	0.35	0.33	0.42	0.41								0.37
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	水計配水池 No.7　正真工業	残留塩素	最大	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45								0.45
		（mg/L）	最小	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35								0.30
			平均	0.35	0.35	0.35	0.44	0.40								0.38
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	赤佐古配水池 No.8　赤佐古公民館	残留塩素	最大	0.35	0.35	0.35	0.40	0.45								0.45
		（mg/L）	最小	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30								0.25
			平均	0.33	0.35	0.30	0.36	0.36								0.34
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
雄ヶ原配水池	岳ノ木場減圧槽 No.9　ボディー ショップオガ ワ付近ドレン	残留塩素	最大	0.40	0.40	0.35	0.45	0.45								0.45
		（mg/L）	最小	0.30	0.35	0.30	0.35	0.30								0.30
			平均	0.35	0.35	0.33	0.38	0.37								0.36
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	琴平配水池 No.12　オフィスパー ク下ドレン	残留塩素	最大	0.45	0.45	0.40	0.50	0.45								0.50
		（mg/L）	最小	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35								0.30
			平均	0.39	0.38	0.35	0.43	0.42								0.39
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし

松原浄水場系

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
松原配水池	No.28　松本墓地	残留塩素	最大	0.55	0.55	0.50	0.55	0.50								0.55
		（mg/L）	最小	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40								0.40
			平均	0.46	0.47	0.46	0.48	0.45								0.46
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし

坂口浄水場系

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
鈴田配水池		残留塩素	最大	0.40	0.50	0.45	0.50	0.55								0.55
		（mg/L）	最小	0.35	0.35	0.40	0.45	0.40								0.35
			平均	0.37	0.43	0.45	0.49	0.49								0.44
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
鈴田配水池	三浦配水池 No.16　釘の頭集落センター	残留塩素	最大	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45								0.45
		（mg/L）	最小	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40								0.30
			平均	0.33	0.40	0.43	0.45	0.44								0.41
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	溝陸減圧槽 No.15　さつき台 溝陸公園	残留塩素	最大	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45								0.45
		（mg/L）	最小	0.30	0.30	0.35	0.40	0.30								0.30
			平均	0.33	0.38	0.41	0.44	0.40								0.39
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	日泊減圧槽 No.13　先網代バス停 付近ドレン	残留塩素	最大	0.25	0.35	0.30	0.35	0.35								0.35
		（mg/L）	最小	0.20	0.20	0.25	0.25	0.20								0.20
			平均	0.25	0.28	0.25	0.31	0.28								0.27
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	蓮蔵寺減圧槽 No.14　今村町 長工醤油前ドレン	残留塩素	最大	0.35	0.50	0.45	0.50	0.45								0.50
		（mg/L）	最小	0.30	0.30	0.40	0.45	0.40								0.30
			平均	0.33	0.40	0.44	0.45	0.42								0.41
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	内倉減圧槽 No.17　内倉公民館	残留塩素	最大	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25								0.25
		（mg/L）	最小	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15								0.15
			平均	0.16	0.18	0.15	0.17	0.16								0.16
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
祝崎配水池	蔦川内減圧槽 No.18　西部公民館	残留塩素	最大	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25								0.30
		（mg/L）	最小	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20								0.15
			平均	0.23	0.25	0.21	0.25	0.24								0.23
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
徳泉川内配水池	木場配水池 No.11　鈴田運動広場	残留塩素	最大	0.35	0.40	0.40	0.55	0.50								0.55
		（mg/L）	最小	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35								0.35
			平均	0.35	0.39	0.38	0.47	0.44								0.40
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	須田の木・杭出津系 No.44　久原公園	残留塩素	最大	0.40	0.45	0.45	0.50	0.50								0.50
		（mg/L）	最小	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35								0.35
			平均	0.37	0.39	0.41	0.45	0.44								0.41
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし

杭出津浄水場系

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
杭出津浄水場	No.42　杭出津浄水場	残留塩素	最大	0.55	0.55	0.60	0.55	0.55								0.60
		（mg/L）	最小	0.50	0.55	0.50	0.45	0.45								0.45
			平均	0.55	0.55	0.56	0.52	0.52								0.54
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	No.43　上小路公園	残留塩素	最大	0.55	0.55	0.50	0.45	0.50								0.55
		（mg/L）	最小	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40								0.40
			平均	0.48	0.49	0.46	0.43	0.44								0.46
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし

令和8年度　毎日検査年報

大多武浄水場系

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
No.29　大多武浄水場		残留塩素（mg/L）	最大	0.50	0.50	0.45	0.50	0.45								0.50
			最小	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40								0.40
			平均	0.50	0.49	0.45	0.45	0.45								0.47
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
大多武第1配水池	荒平減圧槽 No.30　荒平町 管末付近ドレン	残留塩素（mg/L）	最大	0.45	0.40	0.35	0.35	0.25								0.45
			最小	0.35	0.30	0.30	0.25	0.25								0.25
			平均	0.40	0.38	0.34	0.29	0.25								0.33
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	大多武第６減圧槽 No.32　東大村2丁目 管末付近ドレン	残留塩素（mg/L）	最大	0.45	0.45	0.45	0.40	0.35								0.45
			最小	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30								0.30
			平均	0.45	0.43	0.41	0.35	0.35								0.40
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
大多武第2配水池	No.33　大多武第6水源外水栓	残留塩素（mg/L）	最大	0.50	0.45	0.45	0.45	0.35								0.50
			最小	0.45	0.40	0.35	0.35	0.30								0.30
			平均	0.45	0.44	0.42	0.38	0.35								0.41
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
大多武第3減圧槽	大多武第５減圧槽 No.34　松尾公民館	残留塩素（mg/L）	最大	0.45	0.45	0.45	0.40	0.35								0.45
			最小	0.45	0.40	0.35	0.30	0.30								0.30
			平均	0.45	0.43	0.40	0.35	0.34								0.39
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	小川内第３減圧槽 No.35　馬場建設 付近ドレン	残留塩素（mg/L）	最大	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40								0.45
			最小	0.45	0.45	0.40	0.35	0.35								0.35
			平均	0.45	0.45	0.42	0.40	0.36								0.42
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	大舟尾第２減圧槽 No.36　鈴田峠 パーキング	残留塩素（mg/L）	最大	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40								0.45
			最小	0.45	0.40	0.35	0.35	0.35								0.35
			平均	0.45	0.45	0.44	0.37	0.36								0.41
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし

北木場浄水場系（旧北部大村簡易水道地区）

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
北木場配水池	北木場第２減圧槽 No.46　松原2丁目 管末付近ドレン	残留塩素（mg/L）	最大	0.30	0.30	0.35	0.30	0.35								0.35
			最小	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25								0.20
			平均	0.28	0.26	0.29	0.28	0.29								0.28
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし

南川内浄水場系

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
南川内配水池	南川内第２減圧槽 No.53　中岳町 管末付近ドレン	残留塩素（mg/L）	最大	0.40	0.47	0.47	0.41	0.35								0.47
			最小	0.35	0.35	0.21	0.29	0.24								0.21
			平均	0.36	0.39	0.35	0.36	0.29								0.35
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし

坂口浄水場系（旧東部大村簡易水道地区）

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
雄ヶ原・琴平配水池（旧東部大村簡易水道地区）	萱瀬配水池 No.20　宮代町 管末付近ドレン	残留塩素（mg/L）	最大	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35								0.35
			最小	0.30	0.25	0.25	0.30	0.25								0.25
			平均	0.35	0.33	0.27	0.35	0.31								0.32
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	久良原配水池 No.22　中岳町 管末付近ドレン	残留塩素（mg/L）	最大	0.25	0.25	0.20	0.30	0.25								0.30
			最小	0.25	0.20	0.15	0.20	0.15								0.15
			平均	0.25	0.24	0.18	0.22	0.18								0.21
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	駄留配水池 No.19　久良原公民館	残留塩素（mg/L）	最大	0.25	0.25	0.20	0.30	0.20								0.30
			最小	0.20	0.20	0.15	0.15	0.10								0.10
			平均	0.24	0.24	0.15	0.21	0.17								0.20
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	黒木配水池 No.23　黒木町 管末付近ドレン	残留塩素（mg/L）	最大	0.35	0.34	0.32	0.25	0.25								0.35
			最小	0.25	0.22	0.15	0.15	0.15								0.15
			平均	0.30	0.29	0.25	0.23	0.19								0.25
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	宮代配水池 No.25　宮代町 管末付近ドレン	残留塩素（mg/L）	最大	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45								0.45
			最小	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35								0.25
			平均	0.34	0.34	0.35	0.39	0.37								0.36
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	宮代第２高区配水池 No.26　宮代町 管末付近ドレン	残留塩素（mg/L）	最大	0.30	0.25	0.30	0.25	0.25								0.30
			最小	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15								0.15
			平均	0.25	0.25	0.24	0.25	0.23								0.24
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし

東野岳浄水場系（旧北部大村簡易水道地区）

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
野岳配水池	立福寺配水池 No.50　立福寺町 管末付近ドレン	残留塩素（mg/L）	最大	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40								0.50
			最小	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35								0.35
			平均	0.45	0.45	0.40	0.36	0.36								0.40
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	野岳第２減圧槽 No.51　松原1丁目 管末付近ドレン	残留塩素（mg/L）	最大	0.50	0.50	0.45	0.40	0.40								0.50
			最小	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35								0.35
			平均	0.45	0.43	0.40	0.36	0.36								0.40
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
重井田減圧槽	重井田加圧ポンプ所 No.49　重井田町 管末付近ドレン	残留塩素（mg/L）	最大	0.40	0.35	0.25	0.30	0.31								0.40
			最小	0.33	0.25	0.14	0.18	0.15								0.14
			平均	0.36	0.30	0.20	0.25	0.26								0.27
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
武留路配水池	武留路減圧槽 No.52　武留路アクアクリーンセンター	残留塩素（mg/L）	最大	0.35	0.35	0.35	0.25	0.25								0.35
			最小	0.30	0.30	0.25	0.20	0.20								0.20
			平均	0.35	0.33	0.29	0.24	0.22								0.28
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし

令和8年度　基準項目　浄水検査

項目＼場所				坂口浄水場 ろ過水																
採水年月日				R8.4.14	R8.5.12	R8.5.18	R8.6.9	R8.7.7	R8.8.3	R8.8.3										
天候				雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴										
気温		分類	水質基準	17.1	21.5	24.1	18.8	27.6	31.2	31.2										
水温		区分	（水道法）	12.0	15.0	15.8	18.2	19.2	21.7	21.7										
残留塩素			0.10 mg/L以上	0.60	0.70	0.55	0.65	0.69	0.66	0.66										
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0	0	0									
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下							0.0003未満									
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下							0.00005未満									
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下							0.002未満									
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.50	0.39		0.30	0.31	0.27	0.3									
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満									
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下							0.05未満									
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下							0.0002未満									
15	1,4−ジオキサン			0.05 mg/L以下							0.005未満									
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下							0.004未満									
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下							0.002未満									
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
20	PFOS及びPFOA			5 ng/L以下			5未満				5未満									
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
22	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.07		0.13	0.07	0.20	0.19									
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満				0.002未満									
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.003				0.003									
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003				0.003									
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
27	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01未満				0.01未満									
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満									
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.002				0.002									
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.009未満				0.009未満									
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.008未満				0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下							0.05未満									
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02未満				0.02									
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下							0.03未満									
36	銅及びその化合物			1 mg/L以下							0.005未満									
37	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	6.8	6.6		6.7	6.2	6.4	6									
38	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下							0.005未満									
39	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	8.2	7.8		7.6	7.3	7.4	7.4									
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300 mg/L以下	20.8	19.6		19.0	15.4	17.0	17									
41	蒸発残留物			500 mg/L以下							59									
42	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下							0.02未満									
43	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
44	2−メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下							0.002未満									
46	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下							0.0005未満									
47	有機物（TOC）		味覚	3 mg/L以下	0.43	0.39		0.46	0.38	0.38	0.4									
48	PH値		基礎的性状	5.8～8.6	7.4	7.3		7.3	7.2	7.2	7.0									
49	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1未満									

大村市上下水道局で実施　　国土交通省及び環境省登録水質検査機関（業務委託）で実施

項目＼場所					荒瀬配水池系						宮代町管末給水栓										
採水年月日					R8.4.23	R8.5.19	R8.5.18	R8.6.11	R8.7.14	R8.8.17	R8.8.25										
天候					雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴										
気温		分類	区分	水質基準	15.0	23.3	24.1	23.3	29.8	29.0	30.5										
水温				（水道法）	17.2	21.8	21.7	23.2	26.5	26.3	30.2										
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.35	0.25	0.35	0.35	0.30										
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0		0										
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)										
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下																	
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下																	
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下																	
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下																	
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下																	
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下																	
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満		0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.84	0.78		0.69	0.63		0.70										
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満		0.05未満										
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下																	
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下																	
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下																	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下																	
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下																	
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下																	
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下																	
20	PFOS及びPFOA			5 ng/L以下			5未満			5未満											
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下																	
22	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.09	0.08		0.17										
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満											
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.004			0.006											
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003											
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.004			0.005											
27	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満											
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01			0.02											
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.004			0.004											
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.005			0.006											
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.009未満			0.009未満											
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.008未満			0.008未満											
33	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下																	
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02未満			0.02未満											
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下																	
36	銅及びその化合物			1 mg/L以下																	
37	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	7.8	7.8		7.9	7.4		7.9										
38	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下																	
39	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	9.6	9.0		9.3	8.8		10.3										
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300 mg/L以下	34.7	34.8		34.2	29.0		37.6										
41	蒸発残留物			500 mg/L以下																	
42	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下																	
43	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満										
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下																	
46	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下																	
47	有機物（TOC）		味覚	3 mg/L以下	0.31	0.28		0.31	0.26		0.31										
48	PH値		基礎的性状	5.8～8.6	7.8	7.7		7.6	7.5		7.9										
49	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし										
50	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし										
51	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満		0.5未満										
52	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満		0.05未満										

大村市上下水道局で実施　　国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項目＼場所					木場配水池系 鈴田運動広場															
採水年月日					R8.4.16	R8.5.21	R8.5.18	R8.6.16	R8.7.16	R8.8.20	R8.8.26									
天候					晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴									
気温		分類	区分	水質基準	18.1	22.8	24.1	24.3	26.0	30.4	31.4									
水温				（水道法）	18.4	23.5	23.2	25.0	31.0	35.0	31.2									
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.30	0.35									
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0	0	0									
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下							0.0003未満									
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下							0.00005未満									
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下							0.002未満									
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.94	0.89		0.77	0.72	0.73	0.7									
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満									
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下							0.05未満									
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下							0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下							0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下							0.004未満									
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下							0.002未満									
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
20	PFOS及びPFOA			5 ng/L以下			5未満				5未満									
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
22	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.09	0.14	0.10									
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満				0.002未満									
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.003				0.005									
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.004				0.005									
27	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01				0.02									
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003				0.005									
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.004				0.005									
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.009未満				0.009未満									
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.008未満				0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下							0.05未満									
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02未満				0.02未満									
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下							0.03未満									
36	銅及びその化合物			1 mg/L以下							0.005未満									
37	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	8.2	8.1		8.1	7.7	7.8	8									
38	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下							0.005未満									
39	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	10.7	9.3		9.2	9.1	9.3	10.8									
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300 mg/L以下	38.5	38.5		36.8	32.6	36.0	39									
41	蒸発残留物			500 mg/L以下							95									
42	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下							0.02未満									
43	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下							0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下							0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下							0.002未満									
46	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下							0.0005未満									
47	有機物（TOC）		味覚	3 mg/L以下	0.30	0.26		0.30	0.25	0.29	0.4									
48	PH値		基礎的性状	5.8～8.6	7.7	7.8		7.7	7.7	7.6	7.7									
49	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1未満									

大村市上下水道局で実施　　国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項目 ＼ 場所					祝崎配水池系 西部公民館														
採水年月日					R8.4.16	R8.5.21	R8.5.18	R8.6.16	R8.7.16	R8.8.20	R8.8.26								
天候					晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴								
気温		分類	区分	水質基準	18.1	22.8	24.1	24.3	26.0	30.4	31.4								
水温				(水道法)	18.7	23.9	23.4	24.3	27.5	31.5	31.8								
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.20	0.25	0.25	0.15	0.25	0.20	0.25								
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0	0									
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)									
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下															
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下															
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下															
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下															
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下															
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.96	0.89		0.82	1.00	0.76									
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満									
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下															
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下															
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
20	PFOS及びPFOA			5 ng/L以下			5未満				5未満								
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下															
22	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.08	0.10	0.10									
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満				0.002未満								
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.004				0.007								
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満								
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.005				0.006								
27	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満								
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01				0.02								
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.004				0.005								
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.005				0.007								
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.009未満				0.009未満								
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.008未満				0.008未満								
33	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下															
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02未満				0.02未満								
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下															
36	銅及びその化合物			1 mg/L以下															
37	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	8.3	8.0		8.1	7.6	7.8									
38	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下															
39	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	11.1	9.6		9.4	9.1	9.3									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	39.0	38.1		37.0	31.9	35.4									
41	蒸発残留物			500 mg/L以下															
42	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下															
43	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下															
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下															
45	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下															
46	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下															
47	有機物(TOC)		味覚	3 mg/L以下	0.34	0.26		0.30	0.27	0.30									
48	PH値		基礎的性状	5.8～8.6	7.7	7.7		7.7	7.7	7.6									
49	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満									

大村市上下水道局で実施　　国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項目＼場所					鈴田配水池系 さつき台溝陸公園														
採水年月日					R8.4.16	R8.5.21	R8.5.18	R8.6.16	R8.7.16	R8.8.20	R8.8.26								
天候					晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴								
気温		分類	区分	水質基準	18.1	22.8	24.1	24.3	26.0	30.4	31.4								
水温				(水道法)	18.8	25.3	24.6	25.8	28.8	32.1	33.4								
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.30								
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0	0									
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)									
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下															
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下															
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下															
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下															
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下															
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.93	1.40		1.36	0.70	1.23									
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満									
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下															
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下															
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
20	PFOS及びPFOA			5 ng/L以下			5未満				5未満								
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下															
22	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.07	0.13	0.12									
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満				0.002未満								
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.003				0.005								
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満								
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.004				0.005								
27	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満								
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01				0.02								
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003				0.004								
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.004				0.005								
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.009未満				0.009未満								
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.008未満				0.008未満								
33	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下															
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02未満				0.02未満								
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下															
36	銅及びその化合物			1 mg/L以下															
37	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	8.2	8.0		8.1	7.7	7.8									
38	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下															
39	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	10.8	9.2		9.2	9.1	9.2									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	38.3	39.9		38.9	35.1	37.7									
41	蒸発残留物			500 mg/L以下															
42	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下															
43	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下															
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下															
45	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下															
46	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下															
47	有機物(TOC)		味覚	3 mg/L以下	0.30	0.24		0.29	0.24	0.27									
48	PH値		基礎的性状	5.8～8.6	7.7	7.7		7.7	7.7	7.7									
49	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満									

大村市上下水道局で実施　　国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項目＼場所					坂口浄水場系 長崎空港															
採水年月日					R8.4.7	R8.5.14	R8.5.18	R8.6.2	R8.7.9	R8.8.6	R8.8.17									
天候					晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴									
気温		分類	区分	水質基準	14.4	20.8	24.1	21.7	27.3	31.1	29.0									
水温				（水道法）	17.9	22.8	24.8	25.0	27.0	32.2	30.7									
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.45	0.45									
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0	0	0									
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下							0.0003未満									
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下							0.00005未満									
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下							0.002未満									
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.97	0.80		0.80	0.71	0.80	0.8									
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満									
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下							0.05未満									
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下							0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下							0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下							0.004未満									
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下							0.002未満									
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
20	PFOS及びPFOA			5 ng/L以下			5未満				5未満									
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
22	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.08	0.06未満	0.21	0.08									
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満				0.002未満									
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.003				0.005									
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003									
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.003				0.004									
27	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01				0.01									
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003				0.003									
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.004				0.005									
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.009未満				0.009未満									
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.008未満				0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下							0.05未満									
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02未満				0.02未満									
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下							0.03未満									
36	銅及びその化合物			1 mg/L以下							0.005未満									
37	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	8.8	7.9		8.2	7.6	8.0	8									
38	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下							0.005未満									
39	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	11.6	9.8		11.0	9.1	9.7	9.5									
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300 mg/L以下	39.9	36.8		37.5	30.7	35.5	38									
41	蒸発残留物			500 mg/L以下							93									
42	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下							0.02未満									
43	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下							0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下							0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下							0.002未満									
46	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下							0.0005未満									
47	有機物（TOC）		味覚	3 mg/L以下	0.32	0.27		0.30	0.26	0.27	0.3									
48	PH値		基礎的性状	5.8～8.6	7.6	7.7		7.7	7.7	7.6	7.5									
49	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1未満									

大村市上下水道局で実施　　国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項目＼場所					坂口浄水場系 前舟津公民館															
採水年月日					R8.4.23	R8.5.26	R8.5.18	R8.6.23	R8.7.23	R8.8.17	R8.8.25									
天候					雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴									
気温		分類	区分	水質基準	15.0	26.4	24.1	19.6	30.5	29.0	30.5									
水温				（水道法）	19.0	23.4	22.8	23.6	27.3	28.8	30.0									
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.45	0.45	0.50	0.45	0.45	0.50	0.50									
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0		0									
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)									
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下																
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下																
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下																
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下																
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下																
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下																
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満		0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	1.35	1.20		1.23	1.40		1.05									
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満		0.05未満									
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下																
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下																
15	1,4−ジオキサン			0.05 mg/L以下																
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下																
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下																
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
20	PFOS及びPFOA			5 ng/L以下			5未満			5未満										
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下																
22	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.06	0.06未満		0.06未満									
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満										
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.002			0.004										
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003										
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.002			0.003										
27	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満										
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01未満			0.01										
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003										
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.003			0.004										
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.009未満			0.009未満										
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.008未満			0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下																
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02未満			0.02未満										
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下																
36	銅及びその化合物			1 mg/L以下																
37	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	8.8	8.2		8.7	8.7		8.5									
38	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下																
39	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	10.7	9.7		10.2	10.1		11.7									
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300 mg/L以下	48.1	44.1		46.5	47.2		47.5									
41	蒸発残留物			500 mg/L以下																
42	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下																
43	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下																
44	2−メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下																
45	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下																
46	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下																
47	有機物（TOC）		味覚	3 mg/L以下	0.22	0.24		0.26	0.18		0.25									
48	PH値		基礎的性状	5.8～8.6	7.7	7.8		7.8	7.8		7.9									
49	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし									
50	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし									
51	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満		0.5未満									
52	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満		0.05未満									

大村市上下水道局で実施　　国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項目＼場所					松原浄水場系 松本墓地															
採水年月日					R8.4.23	R8.5.26	R8.5.18	R8.6.23	R8.7.23	R8.8.25	R8.8.26									
天候					雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴									
気温		分類	区分	水質基準	15.0	26.4	24.1	19.6	30.5	30.5	31.4									
水温				（水道法）	18.3	21.7	23.1	16.5	24.8	27.0	27.2									
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.55	0.55	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45									
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0	0	0									
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下							0.0003未満									
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下							0.00005未満									
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下							0.002未満									
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.49	0.49		0.50	0.54	0.57	0.6									
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満									
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下							0.05未満									
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下							0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下							0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下							0.004未満									
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下							0.002未満									
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
20	PFOS及びPFOA			5 ng/L以下			5未満				5未満									
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
22	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.07	0.07									
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満				0.002未満									
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
27	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01未満				0.01未満									
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満									
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.009未満				0.009未満									
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.008未満				0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下							0.05未満									
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02				0.02未満									
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下			0.03未満				0.03未満									
36	銅及びその化合物			1 mg/L以下							0.010									
37	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	6.8	6.8		6.9	7.0	6.8	7									
38	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下							0.005未満									
39	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	5.7	5.7		5.8	5.8	5.9	6.0									
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300 mg/L以下	37.5	37.9		37.5	37.9	38.5	38									
41	蒸発残留物			500 mg/L以下							96									
42	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下							0.02未満									
43	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下							0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下							0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下							0.002未満									
46	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下							0.0005未満									
47	有機物（TOC）		味覚	3 mg/L以下	0.08	0.08		0.08	0.07	0.08	0.3未満									
48	PH値		基礎的性状	5.8～8.6	7.2	7.1		7.2	7.2	7.2	7.3									
49	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1未満									

大村市上下水道局で実施　　国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項目＼場所					富の原水源系 富の原1丁目公園															
採水年月日					R8.4.7	R8.5.14	R8.5.18	R8.6.2	R8.7.9	R8.8.6	R8.8.17									
天候					晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴									
気温		分類	区分	水質基準	14.4	20.8	24.1	21.7	27.3	31.1	29.0									
水温				（水道法）	16.3	19.2	20.0	22.0	22.8	26.0	26.6									
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.45	0.50	0.55	0.50	0.55	0.55	0.55									
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0	0										
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)										
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下																
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下																
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下																
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下																
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下																
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下																
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.88	0.80		0.72	0.62	0.71										
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満										
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下																
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下																
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下																
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下																
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下																
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
20	PFOS及びPFOA			5 ng/L以下			5未満				5未満									
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下																
22	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.08	0.06	0.24										
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満				0.002未満									
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.003				0.004									
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003									
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.002				0.002									
27	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01未満				0.01									
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.004									
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.003				0.004									
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.009未満				0.009未満									
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.008未満				0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下																
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02未満				0.02未満									
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下																
36	銅及びその化合物			1 mg/L以下																
37	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	8.5	7.6		8.0	7.4	7.8										
38	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下																
39	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	10.8	9.8		10.5	8.6	9.2										
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300 mg/L以下	36.1	33.6		35.1	28.0	32.6										
41	蒸発残留物			500 mg/L以下																
42	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下																
43	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下																
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下																
45	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下																
46	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下																
47	有機物（TOC）		味覚	3 mg/L以下	0.35	0.28		0.32	0.27	0.28										
48	PH値		基礎的性状	5.8～8.6	7.7	7.8		7.7	7.7	7.6										
49	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし										
50	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし										
51	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満										
52	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満										

大村市上下水道局で実施　　国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項目＼場所					杭出津浄水場系 上小路公園															
採水年月日					R8.4.23	R8.5.26	R8.5.18	R8.6.23	R8.7.23	R8.8.17	R8.8.25									
天候					雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴									
気温		分類	区分	水質基準	15.0	26.4	24.1	19.6	30.5	29.0	30.5									
水温				（水道法）	19.2	20.3	21.9	22.6	25.5	26.0	27.5									
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.45	0.45	0.50	0.45	0.40	0.45	0.45									
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0		0									
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)									
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下																
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下																
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下																
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下																
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下																
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下																
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満		0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	3.37	3.52		2.38	2.93		2.96									
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満		0.05未満									
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下																
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下																
15	1,4−ジオキサン			0.05 mg/L以下																
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下																
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下																
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
20	PFOS及びPFOA			5 ng/L以下			6			8										
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下																
22	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.06	0.08		0.12									
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満										
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.001未満			0.001未満										
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.001未満			0.001未満										
27	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満										
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01未満			0.01未満										
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.001未満			0.001未満										
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.009未満			0.009未満										
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.008未満			0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下																
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02未満			0.02未満										
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下																
36	銅及びその化合物			1 mg/L以下																
37	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	13.0	12.8		11.3	11.6		11.8									
38	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下																
39	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	14.6	14.7		12.8	12.6		13.7									
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300 mg/L以下	69.9	70.7		57.1	59.2		62.8									
41	蒸発残留物			500 mg/L以下																
42	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下																
43	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下																
44	2−メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下																
45	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下																
46	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下																
47	有機物（TOC）		味覚	3 mg/L以下	0.13	0.12		0.20	0.15		0.18									
48	PH値		基礎的性状	5.8～8.6	7.9	8.0		7.8	7.9		7.9									
49	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし									
50	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし									
51	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満		0.5未満									
52	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満		0.05未満									

大村市上下水道局で実施　　国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項目＼場所					大多武浄水場系 荒平公民館															
採水年月日					R8.4.16	R8.5.21	R8.5.18	R8.6.16	R8.7.16	R8.8.20	R8.8.26									
天候					晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴									
気温		分類	区分	水質基準	18.1	22.8	24.1	24.3	26.0	30.4	31.4									
水温				（水道法）	19.0	25.0	24.0	25.8	29.4	31.3	32.5									
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.25									
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0	0	0									
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下							0.0003未満									
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下							0.00005未満									
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下							0.002未満									
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	1.28	1.28		1.24	1.24	1.27	1.3									
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満									
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下							0.05未満									
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下							0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下							0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下							0.004未満									
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下							0.002未満									
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
20	PFOS及びPFOA			5 ng/L以下			5未満				5未満									
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
22	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満				0.002未満									
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.001				0.002									
27	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01未満				0.01未満									
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満									
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.001未満				0.001									
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.009未満				0.009未満									
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.008未満				0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下							0.05未満									
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02未満				0.02未満									
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下							0.03未満									
36	銅及びその化合物			1 mg/L以下							0.005未満									
37	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	7.7	7.8		7.9	7.7	7.7	8									
38	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下							0.005未満									
39	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	6.1	6.5		6.5	6.5	6.4	6.5									
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300 mg/L以下	36.6	38.0		37.4	37.1	37.0	37									
41	蒸発残留物			500 mg/L以下							116									
42	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下							0.02未満									
43	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下							0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下							0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下							0.002未満									
46	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下							0.0005未満									
47	有機物（TOC）		味覚	3 mg/L以下	0.07	0.10		0.10	0.10	0.10	0.3未満									
48	PH値		基礎的性状	5.8～8.6	7.7	7.8		7.8	7.7	7.8	7.8									
49	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1未満									

大村市上下水道局で実施　　国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項目＼場所					北木場浄水場系 北木場第2減圧槽														
採水年月日					R8.4.7	R8.5.14	R8.5.18	R8.6.2	R8.7.9	R8.8.6	R8.8.17								
天候					晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴								
気温		分類	区分	水質基準	14.4	20.8	24.1	21.7	27.3	31.1	29.0								
水温				（水道法）	17.5	21.8	23.0	23.9	24.8	29.2	27.8								
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.30	0.25	0.30	0.30	0.35	0.30	0.35								
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0	0									
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)									
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下															
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下															
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下															
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下															
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下															
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.37	0.37		0.38	0.39	0.45									
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満									
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下															
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下															
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
20	PFOS及びPFOA			5 ng/L以下			5未満				5未満								
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下															
22	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満									
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満				0.002未満								
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.001未満				0.001未満								
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満								
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.001未満				0.001未満								
27	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満								
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01未満				0.01未満								
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満								
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.001未満				0.001未満								
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.009未満				0.009未満								
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.008未満				0.008未満								
33	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下															
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下															
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下															
36	銅及びその化合物			1 mg/L以下															
37	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	6.6	6.7		6.7	6.7	6.8									
38	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下															
39	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	5.4	5.4		6.3	5.4	5.6									
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300 mg/L以下	36.9	37.1		36.3	35.6	36.9									
41	蒸発残留物			500 mg/L以下															
42	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下															
43	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下															
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下															
45	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下															
46	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下															
47	有機物（TOC）		味覚	3 mg/L以下	0.11	0.12		0.11	0.10	0.11									
48	PH値		基礎的性状	5.8～8.6	7.2	7.3		7.1	7.1	7.1									
49	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度			2 度以下	0.07	0.05未満		0.05未満	0.06	0.06									

大村市上下水道局で実施　　国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項目＼場所					東野岳浄水場系 武留路アクアクリーンセンター															
採水年月日					R8.4.7	R8.5.14	R8.5.18	R8.6.2	R8.7.9	R8.8.6	R8.8.17									
天候					晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴									
気温		分類	区分	水質基準	14.4	20.8	24.1	21.7	27.3	31.1	29.0									
水温				(水道法)	19.1	22.8	25.0	27.3	27.5	35.3	33.7									
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.35	0.30	0.20	0.20	0.20									
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0	0	0									
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下							0.0003未満									
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下							0.00005未満									
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下							0.002未満									
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.33	0.33		0.32	0.39	0.33	0.3									
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満									
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下							0.05未満									
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下							0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下							0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下							0.004未満									
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下							0.002未満									
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
20	PFOS及びPFOA			5 ng/L以下			5未満				5未満									
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
22	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満				0.002未満									
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.001未満				0.001									
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.001				0.002									
27	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01未満				0.01未満									
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満									
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.001未満				0.001									
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.009未満				0.009未満									
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.008未満				0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下							0.05未満									
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下							0.02未満									
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下							0.03未満									
36	銅及びその化合物			1 mg/L以下							0.005未満									
37	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	7.6	7.6		7.6	7.3	7.4	7									
38	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下							0.005未満									
39	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	4.9	4.9		5.7	4.9	5.0	5.0									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	26.1	26.1		25.4	24.6	25.0	25									
41	蒸発残留物			500 mg/L以下							94									
42	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下							0.02未満									
43	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下							0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下							0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下							0.002未満									
46	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下							0.0005未満									
47	有機物(TOC)		味覚	3 mg/L以下	0.10	0.08		0.10	0.09	0.11	0.3未満									
48	PH値		基礎的性状	5.8～8.6	7.9	7.8		7.8	7.7	7.8	7.5									
49	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1未満									

大村市上下水道局で実施　　国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項目 ＼ 場所					南川内浄水場系 南川内第2減圧槽														
採水年月日					R8.4.9	R8.5.19	R8.5.18	R8.6.11	R8.7.14	R8.8.3	R8.8.18	R8.9.10							
天候					雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨							
気温		分類	区分	水質基準	15.2	23.3	24.1	23.3	29.8	31.2	29.6	20.3							
水温				（水道法）	12.8	20.0	19.8	18.7	24.7	26.5	24.3	22.1							
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.25	0.35	0.35							
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0		0	0							
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)							
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下															
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下															
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下															
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下															
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下															
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.12	0.12		0.12	0.13		0.13	0.13							
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満							
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下															
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下															
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
20	PFOS及びPFOA			5 ng/L以下			5未満			5未満									
21	ベンゼン		消毒副生成物	0.01 mg/L以下															
22	塩素酸			0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.06未満							
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満									
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.001未満			0.001未満									
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.001未満			0.001未満									
27	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満									
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01未満			0.01未満									
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満									
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.001未満			0.001未満									
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.009未満			0.009未満									
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.008未満			0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下															
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下															
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下															
36	銅及びその化合物			1 mg/L以下															
37	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	7.2	7.3		7.3	7.1		7.0	7.4							
38	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下															
39	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	4.1	4.0		4.1	4.1		4.1	4.1							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300 mg/L以下	22.1	22.2		21.9	23.5		22.6	22.6							
41	蒸発残留物			500 mg/L以下															
42	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下															
43	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下															
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下															
45	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下															
46	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下															
47	有機物（TOC）		味覚	3 mg/L以下	0.05未満	0.06		0.05	0.09		0.07	0.07							
48	PH値		基礎的性状	5.8～8.6	7.7	7.7		7.7	7.5		7.5	7.8							
49	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし							
50	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし							
51	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満							
52	濁度			2 度以下	0.05	0.05未満		0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満							

大村市上下水道局で実施　　国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項目＼場所				開田配水池系 吉丸集落センター															
採水年月日				R8.4.9	R8.5.19	R8.5.18	R8.6.11	R8.7.14	R8.8.17	R8.8.18									
天候				雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴									
気温		分類	区分	水質基準	15.2	23.3	24.1	23.3	29.8	29.0	29.6									
水温				（水道法）	15.5	19.5	20.0	21.3	23.4	26.3	26.2									
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35									
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0	0	0									
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない	検出しない(−)									
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下						0.0003未満									
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下						0.00005未満									
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下						0.001未満									
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下						0.001未満									
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下						0.001未満									
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下						0.002未満									
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	1.01	0.87		0.78	0.72	0.7	0.75									
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.08未満	0.05未満									
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下						0.05未満									
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下						0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下						0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下						0.004未満									
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下						0.002未満									
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下						0.001未満									
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下						0.001未満									
20	PFOS及びPFOA			5 ng/L以下			5未満			5未満									
21	ベンゼン		消毒副生成物	0.01 mg/L以下						0.001未満									
22	塩素酸			0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.09	0.07	0.07	0.07									
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満									
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.004			0.005									
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.004			0.005									
27	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満									
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01			0.02									
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003			0.004									
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.004			0.006									
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.009未満			0.009未満									
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.008未満			0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下						0.05未満									
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02未満			0.02未満									
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下						0.03未満									
36	銅及びその化合物			1 mg/L以下						0.005未満									
37	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	8.7	8.0		8.1	7.7	8	7.7									
38	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下						0.005未満									
39	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	11.2	9.1		9.5	9.0	9.4	9.1									
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300 mg/L以下	40.6	37.7		36.9	32.3	36	35.8									
41	蒸発残留物			500 mg/L以下						93									
42	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下						0.02未満									
43	ジオスミン		物質 カビ臭	0.00001 mg/L以下						0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下						0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下						0.002未満									
46	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下						0.0005未満									
47	有機物（TOC）		味覚	3 mg/L以下	0.33	0.32		0.28	0.26	0.3	0.30									
48	PH値		基礎的性状	5.8～8.6	7.6	7.6		7.6	7.5	7.6	7.6									
49	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.1未満	0.05未満									

大村市上下水道局で実施　　国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

令和8年度　基準項目　原水検査

項目 ＼ 場所					萱瀬ダム原水	池田貯水池原水	混合原水	鬼橋水源	今富水源	今富第2水源	福重水源	黒丸第1水源	立花水源	寿古水源	才福寺水源
採水年月日					令和8年8月3日	令和8年8月3日	令和8年8月3日	令和8年7月29日	令和8年7月29日	令和8年8月17日	令和8年7月29日	令和8年7月29日	令和8年7月29日	令和8年7月29日	令和8年7月29日
天候					晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温		分類	区分	水質基準	31.2	31.2	31.2	29.9	29.9	29.0	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9
水温				（水道法）	21.4	21.8	22.0	20.7	20.2	21.0	21.2	20.4	21.5	21.5	21.0
残留塩素				0.10 mg/L以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100/ml以下	300	630	280	0	0	1	0	0	1	12	0
2	大腸菌			不検出	検出しない	検出する	検出する	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.007	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.2	0.4	0.3	1.5	1.4	2.1	1.2	4.7	0.9	1.1	1.4
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	PFOS及びPFOA			50 ng/L以下	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	12	5未満	5未満	5未満
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下											
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下											
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下											
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下											
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下											
27	臭素酸			0.01 mg/L以下											
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下											
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下											
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下											
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下											
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下											
33	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下	0.08	0.19	0.21	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下	0.09	0.49	0.13	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物			1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
37	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	4	8	5	8	10	10	10	11	12	9	10
38	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下	0.022	0.059	0.025	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	3.8	8.1	4.7	8.0	9.9	8.3	8.4	10.5	45.6	13.8	13.2
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300 mg/L以下	14	27	17	61	66	65	60	81	98	64	66
41	蒸発残留物			500 mg/L以下	54	88	62	127	142	140	133	184	232	122	136
42	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物（TOC）		味覚	3 mg/L以下	0.9	2.0	1.0	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	PH値		基礎的性状	5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	8.1	7.9	7.8	8.0	7.2	7.8	8.1	7.9
49	味			異常でない											
50	臭気			異常でない	藻臭	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度			5 度以下	4.0	11	6.2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度			2 度以下	1.7	7.2	2.6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項目＼場所				鬼橋第2水源	小路口水源	松原水源	松原第2水源	富の原第1水源	富の原第2水源	富の原第3水源	松並水源	杭出津第1水源	杭出津第2水源	杭出津第3水源
採水年月日				令和8年7月29日	令和8年7月29日	令和8年8月26日	令和8年8月26日	令和8年8月17日	令和8年7月29日	令和8年7月29日	令和8年8月17日	令和8年8月17日	令和8年8月17日	令和8年8月17日
天候				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温		分類	水質基準	29.9	29.9	31.4	31.4	29.0	29.9	29.9	29.0	29.0	29.0	29.0
水温		区分	（水道法）	21.4	20.9	17.0	17.5	21.3	22.2	20.5	20.7	20.3	21.8	20.2
残留塩素			0.10 mg/L以上	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100/ml以下	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2	大腸菌			不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	1.6	4.6	0.5	0.6	3.5	5.9	5.4	4.0	3.8	3.5	3.3
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	PFOS及びPFOA			50 ng/L以下	5未満	10	5未満	5未満	8	20	17	7	6	8	9
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下											
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下											
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下											
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下											
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下											
27	臭素酸			0.01 mg/L以下											
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下											
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下											
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下											
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下											
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下											
33	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物			1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
37	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	10	10	7	7	12	11	12	11	12	13	13
38	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	9.1	8.8	5.6	6.0	35.7	9.6	10.8	13.0	13.1	15.2	14.4
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300 mg/L以下	61	78	37	41	101	89	81	89	72	62	68
41	蒸発残留物			500 mg/L以下	142	165	94	96	227	197	184	185	166	157	160
42	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物（TOC）		味覚	3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	PH値		基礎的性状	5.8～8.6	7.8	7.4	6.9	7.0	7.9	7.4	7.8	7.3	6.9	6.7	6.8
49	味			異常でない											
50	臭気			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度			2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項目＼場所					大多武第4水源	大多武第5水源	大多武第6水源	日岳水源	北木場水源	東野岳1号水源	東野岳2号水源	南川内水源NO.1	南川内水源NO.2
採水年月日					令和8年8月26日	令和8年8月26日	令和8年8月26日	令和8年8月26日	令和8年8月17日	令和8年8月17日	令和8年8月17日	令和8年8月3日	令和8年8月3日
天候					晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温		分類	区分	水質基準	31.4	31.4	31.4	31.4	29.0	29.0	29.0	31.2	31.2
水温				(水道法)	16.4	16.8	16.5	18.0	15.5	18.2	17.5	15.5	15.2
残留塩素				0.10 mg/L以上	−	−	−	−	−	−	−	−	−
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100/ml以下	1	0	0	23	0	0	1	68	0
2	大腸菌			不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	1.2	0.1未満	2.3	4.4	0.4	0.1	0.3	0.1未満	0.2
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4−ジオキサン			0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	PFOS及びPFOA			50 ng/L以下	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下									
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下									
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下									
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下									
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下									
27	臭素酸			0.01 mg/L以下									
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下									
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下									
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下									
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下									
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下									
33	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物			1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
37	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	8	6	8	7	6	8	7	7	6
38	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	6.6	4.1	6.7	8.0	5.3	4.4	4.7	3.9	4.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	40	24	40	50	36	21	24	23	22
41	蒸発残留物			500 mg/L以下	119	92	120	115	90	90	96	106	102
42	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2−メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(TOC)		味覚	3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	PH値		基礎的性状	5.8～8.6	7.5	7.7	7.5	7.6	6.9	7.8	7.8	7.4	6.9
49	味			異常でない									
50	臭気			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度			2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

令和8年度　管理目標設定項目検査結果

項目			目標値	坂口浄水場					富の原系
				寿古水源	小路口水源	鬼橋水源	才福寺水源	ろ過水	松並水源
				原水	原水			浄水	原水
	採水年月日			R8.7.29	R8.7.29	R8.7.29	R8.7.29	R8.8.3	R8.8.17
	気温	℃		29.9	29.9	29.9	29.9	31.2	29.0
	水温	℃		21.5	20.9	20.7	21.0	21.7	20.7
1	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	ｱﾝﾁﾓﾝの量に関して、0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	ｳﾗﾝ	mg/L	ｳﾗﾝの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
3	ﾆｯｹﾙ	mg/L	ﾆｯｹﾙの量に関して、0.02mg/L以下（暫定）	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	削除								
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
6	削除								
7	削除								
8	ﾄﾙｴﾝ	mg/L	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下					0.06未満	
11	削除								
12	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下					0.06未満	
13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	0.01mg/L以下（暫定）					0.001未満	
14	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	0.02mg/L以下（暫定）					0.002未満	
15	農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下						
16	残留塩素	mg/L	1mg/L以下					0.66	
17	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下						
18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	ﾏﾝｶﾞﾝの量に関して、0.01mg/L以下						
19	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下						
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.4	0.4	0.2	0.6	0.3
23	臭気強度（TON）		3以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
24	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下						
25	濁度	度	１度以下						
26	ｐＨ		7.5程度						
27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける						
28	従属栄養細菌		1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)						
29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.1mg/L以下						
30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	ｱﾙﾐﾆｳﾑの量に関して、0.1mg/L以下						